



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24764706000198 Fantasia : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO
Razão Social : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço : AV GENERAL MELLO N.º 137 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78015300

Funcionário

Nome : Juliana Rosa Padilha da Silva Setor: LABORATORIO VIA SECA
CPF : 03423896108 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : / Nascimento: 29/04/1989

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/25

COM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 27 de março de 2026

Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075


Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :E0C618EBA7A360BB6BFD849B31377678
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :034.238.961-08 Paciente :Juliana Rosa Padilha da Silva RG :/
 CNPJ :24.764.706/0001-98 Razão :BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Nascimento :29/04/1989 Idade : 36 anos
 Motivo :Periódico Setor :LABORATORIO VIA SECA
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE LABORATORIO
 Data do Exame : 27/03/2026

Audiometria

Orelha Direita

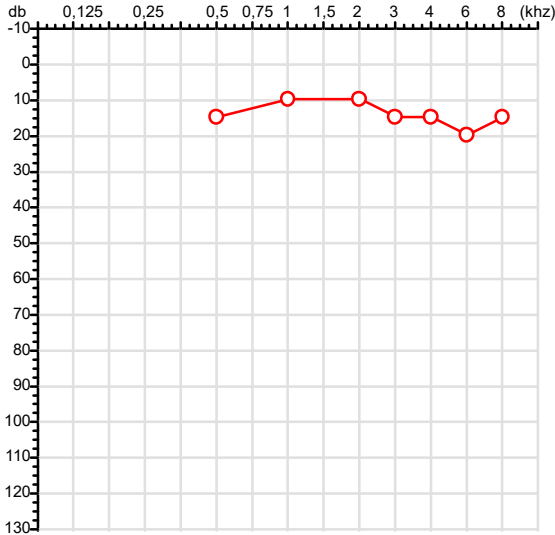

Orelha Esquerda

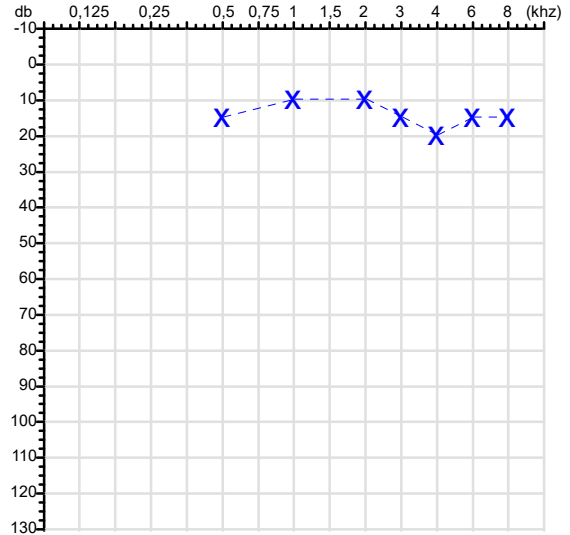

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	15	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E1E15EC3B37EFA4A04E9B9AEA16A6947

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Juliana Rosa Padilha da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 576838	Paciente: Juliana Rosa Padilha da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 27/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03423896108	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/03/2026 Liberado em: 27/03/2026 11:34

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,31	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,6	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	36,3	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,2	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.520/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	58,3%	4.967/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	58,3%	4.967/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,3%	111/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	17/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,2%	2.914/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	6,0%	511/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	300.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,340%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	13,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662