


CPF :397.834.448-32 Paciente :Paulo Ricardo Bezerra Dos Santos RG :484355168/SSP
 Nascimento :23/02/1989 Idade : 37 anos
 Motivo :Complementar Setor :
 Repouso :14h Função :...
 Data do Exame : 30/03/2026

Orelha Direita

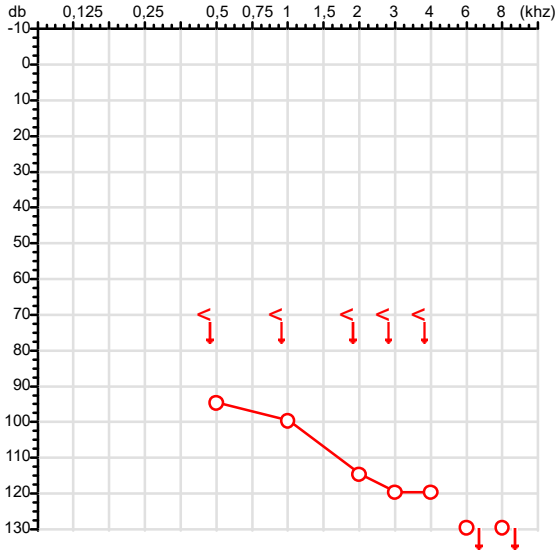

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	95	100	115	120	120	AUS	AUS

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	95	100	115	103	120	120	AUS	123

Laudo Clínico OD
 Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

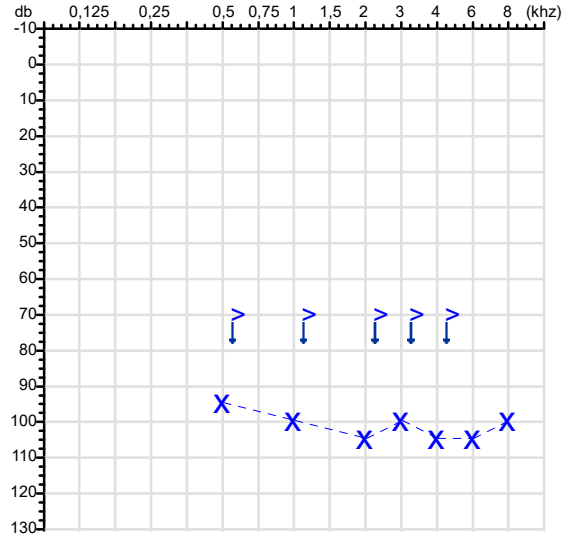

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	95	100	105	100	105	105	100

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	95	100	105	100	100	105	105	103

Laudo Clínico OE
 Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :BBD3C32AC599F79D36946359356F9B6B
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Paulo Ricardo Bezerra Dos Santos
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025