



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24822829000138 Fantasia : PALO ALTO PNEUS
Razão Social : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Endereço : AV PEDRO PAULO DE FARIA N.º 3066 Complemento : SALA 04
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098270

Funcionário

Nome : Paulo Trindade Severino Setor: OPERACIONAL
CPF : 91897556187 Cargo: OPERADOR DE RECAPAGEM
RG : 11417749 / SJ MT Nascimento: 04/11/1978

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL



Cuiabá 30 de março de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :7BA06662EC81EC65807475DB01E91E2C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :918.975.561-87	Paciente :Paulo Trindade Severino	RG :11417749/SJ MT
CNPJ :24.822.829/0001-38	Razão :PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
Nascimento :04/11/1978	Idade : 47 anos	
Motivo :Demissional	Setor :OPERACIONAL	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE RECAPAGEM	
Data do Exame : 30/03/2026		

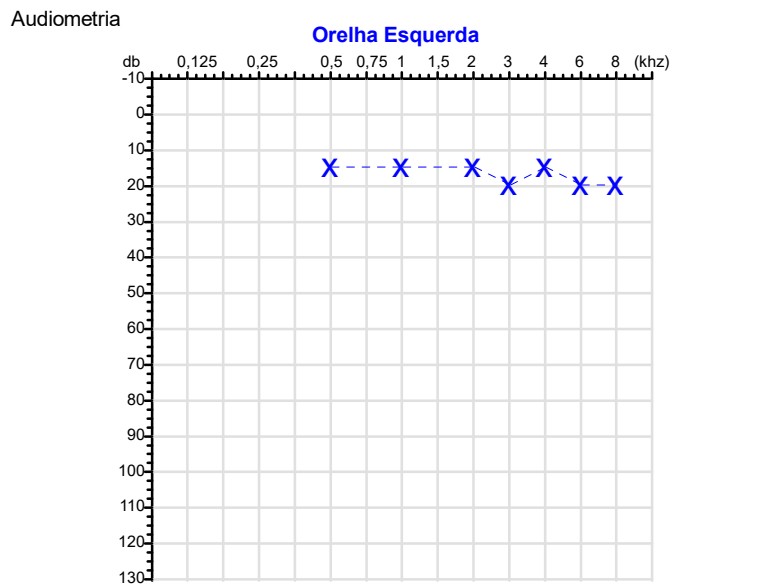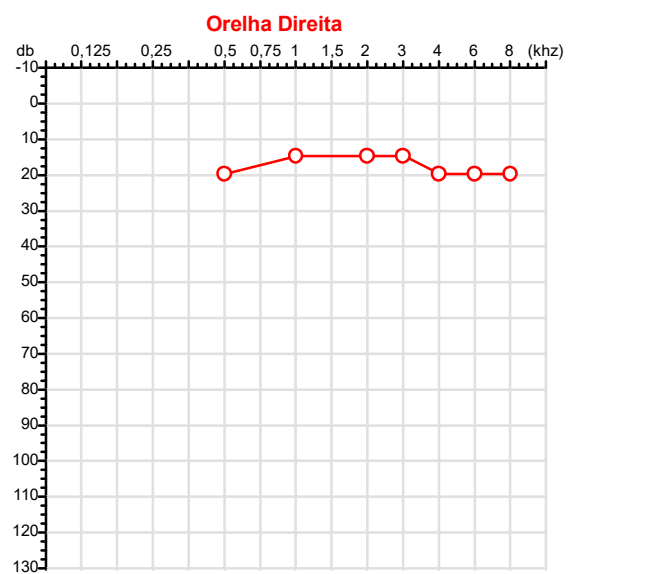

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	15	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	15	20	18

Lauda Clínico OD
Audição normal

Lauda Clínico OE
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :B55129040FB70B925C53A2643162E2C2
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Paulo Trindade Severino
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26033012290947

Data:30/03/2026

Paciente:PAULO TRINDADE SEVERINO

Nasc.:04/11/1978 RG :11417749-SJ MT

CPF:91897556187

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=038231001685715043504545679334>

