



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 811302

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- -

CNPJ : 08.090.610/0001-35 Fantasia : SALDANHA AR CONDICIONADO
Razão Social : SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES N.º S/N Complemento : KM 24,5
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP : 78.110-000

Funcionário

Nome : Allyson Silva Santos Setor: OFICINA
CPF : 046.209.441-30 Cargo: AUXILIAR TECNICO(A)
RG : / Nascimento: 08/11/1994

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	31/03/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	31/03/2026	EXAME CLINICO
1057	31/03/2026	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:



Allyson Silva Santos

**** Assinado por biometria ****

31 de março de 2026

Dr. Ericki Augusto Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS 14302194355



Autenticação Assinatura :6da335dc987264f84d10c829f0c94f90
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 31/03/2026
Primeiro Nome: ALLYSON SILVA SANTOS
Sobrenome:
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 60.0

Data de nascimento: 08/11/1994
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: SALDANHA AR COND
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

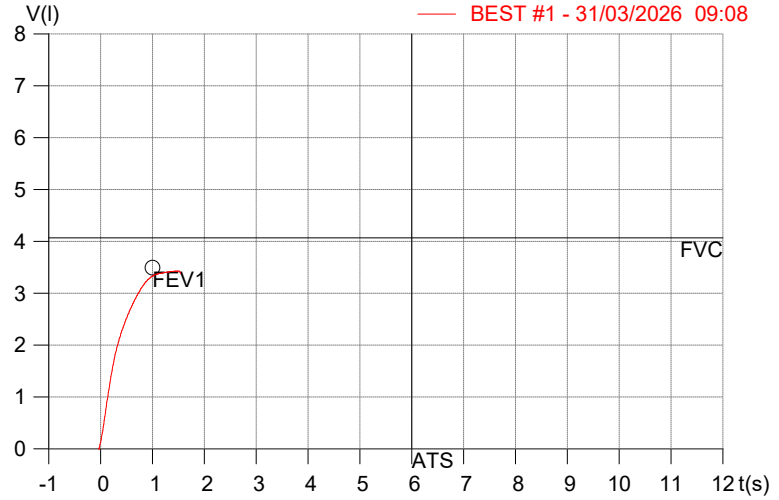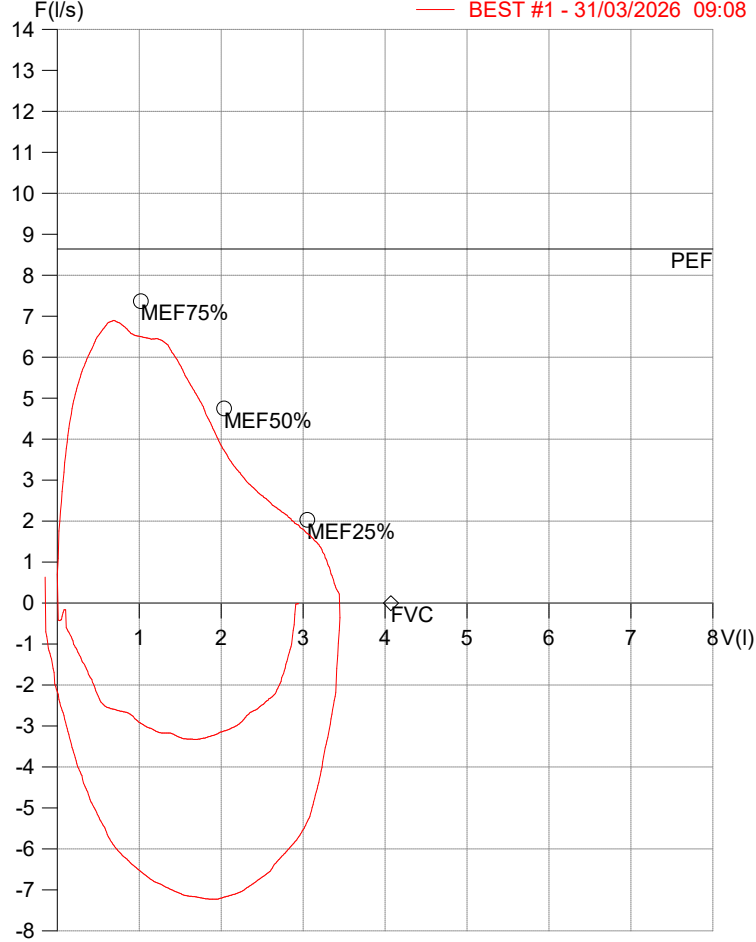

Dr. Ericki A. Cenedese
Médico
CRM - MT 16240


Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.07	3.46	84.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.07	3.46	84.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.49	3.35	96.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.64	6.90	79.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.23	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.6	96.9	118.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.47	4.30	96.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.37	6.58	89.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.75	4.98	104.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.03	2.49	122.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEF _r	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	518.5	413.8	79.8

Diagnóstico:
 Espirometria normal

Exame n.º :811302

CPF :046.209.441-30	Paciente :Allyson Silva Santos	RG :/
CNPJ :08.090.610/0001-35	Razão :SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME	
Nascimento :08/11/1994	Idade : 31 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OFICINA	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR TECNICO(A)	
Data do Exame : 31/03/2026		

Orelha Direita

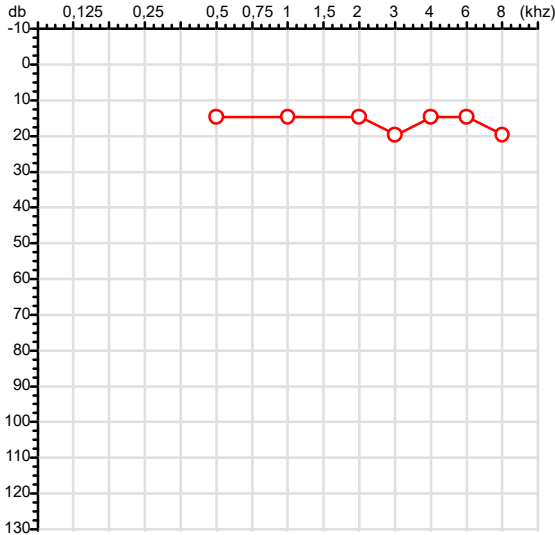

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	15	15	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	15	15	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

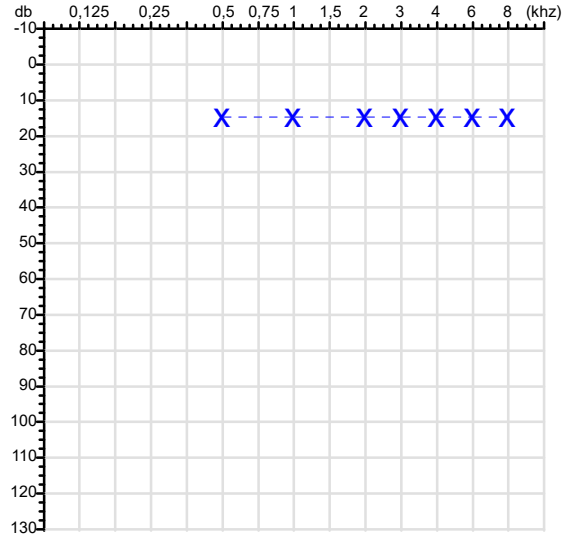

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dr. Erick Augusto Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Erick Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :8562219ACE55A0DF7A727C711E41B686
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Allyson Silva Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025