



CPF :870.468.571-72 Paciente :Evaristo Celso de Souza Brandao RG :10291202/SSP-MT
 CNPJ :11.256.337/0001-80 Razão :BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME
 Nascimento :25/06/1976 Idade : 49 anos
 Motivo :Periódico Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA
 Data do Exame : 31/03/2026

Orelha Direita

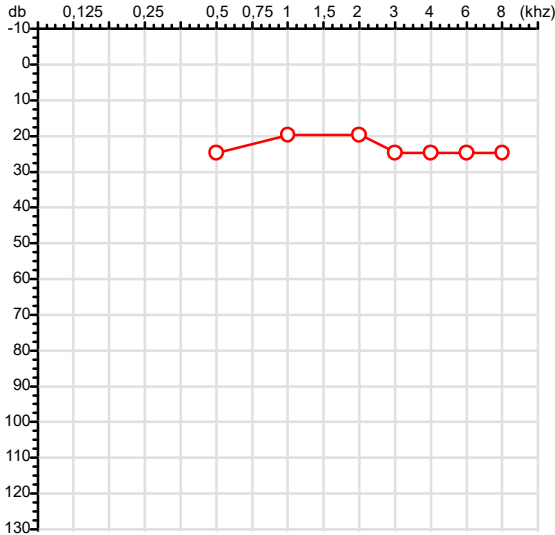

Audiometria

Orelha Esquerda

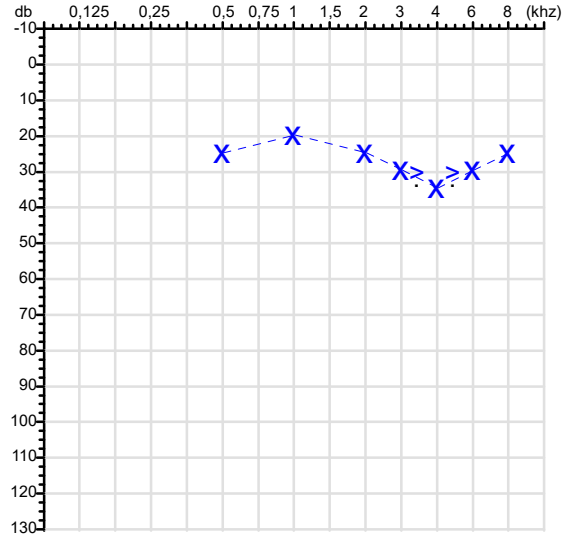

Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 |

Ossea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | 30 | 30 | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 25 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 25 | 20 | 25 | 23 | 30 | 35 | 30 | 32 |

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :1461BB97C4FCB7FFA0E1742964CC2B52
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Evaristo Celso de Souza Brandao
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025