



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Maysa Dos Santos Campos Setor: CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA
CPF : 07473782584 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA I
RG : / Nascimento: 01/05/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/25

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de abril de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :E400525535D2A4E4E39FDE97592E748C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :074.737.825-84	Paciente :Maysa Dos Santos Campos	RG :/
CNPJ :37.457.942/0001-03	Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	
Nascimento :01/05/2000	Idade : 25 anos	
Motivo :Periódico	Setor :CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE MAQUINA I	
Data do Exame : 02/04/2026		

Orelha Direita

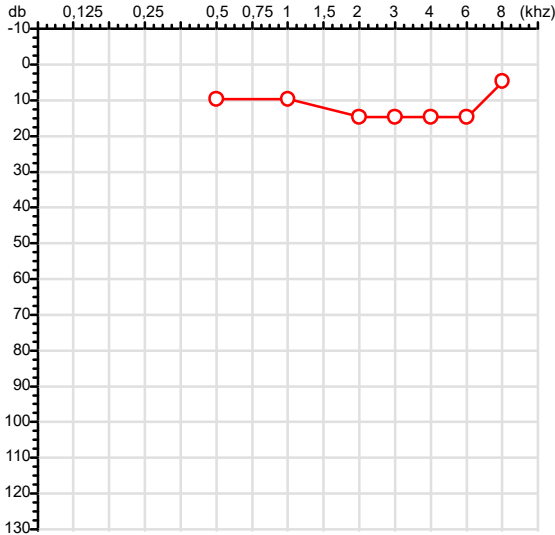

Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	10	15	15	15	15	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	10	15	12	15	15	15	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9BDFC7F0C8A1ABF139172A14EF8DC5E6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Maysa Dos Santos Campos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 577778	Paciente: Maysa dos Santos Campos	Sexo: Feminino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 02/04/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07473782584	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**0,9 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 02/04/2026 Liberado em: 05/04/2026 19:12

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

2,3 ug/L

26/09/2024

0,4 ug/L

04/09/2025

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Nome	MAYSA DOS SANTOS CAMPOS		ID1	812271	Sexo	Feminino	Idade	25,9	Peso (kg)	60,00	Altura (cm)	145,0
Agrupamento	--	D.O.B.	01/05/2000	--	BMI (kg/m ²)	28,5	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico			Classe 2			Etnia	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:06	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 1,87	2,71	69	
FEV1	L 1,84	2,39	77	
FEV1/FVC%	% 98,4	88,2	112	
FEV1/Vcmax%	% 98,4	88,2	112	

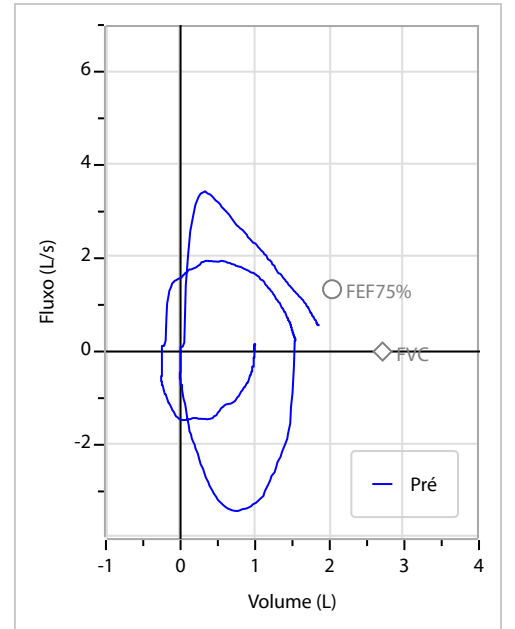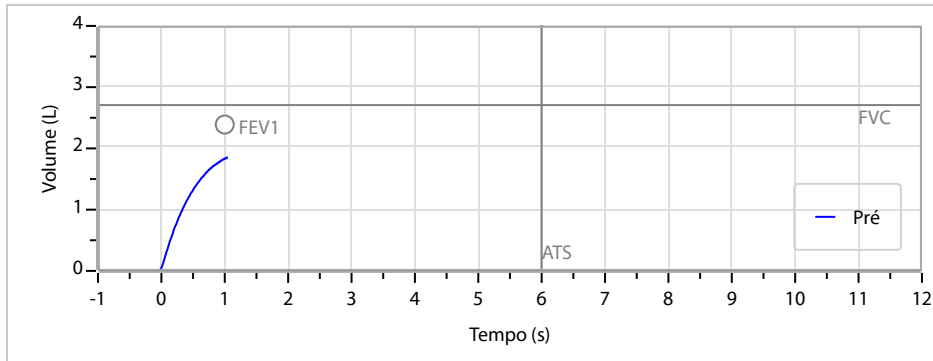

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,4% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 1,87 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Protocolo:26040212131047

Data:02/04/2026

Paciente:MAYSA DOS SANTOS CAMPOS

Nasc.:01/05/2000 RG :-

CPF:07473782584

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=679963597030968049408074332761>

