



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 10914514000106 Fantasia : PB LEINER BRASIL  
Razão Social : PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA  
Endereço : EST VICINAL ACORIZAL N.º SN Complemento : ALDEIA KM 03  
Cidade / UF : ACORIZAL / MT CEP : 78485000

### Funcionário

Nome : Francisco Moraes da Silva Filho Setor: EXTRACAO  
CPF : 02509560123 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA  
RG : / Nascimento: 26/10/1988

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de abril de 2026


Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :FC45AF268562DF8FC7F0DFF34B89BF42  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| CPF :025.095.601-23        | Paciente :Francisco Moraes da Silva Filho               | RG :/ |
| CNPJ : 10.914.514/0001-06  | Razão :PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA |       |
| Nascimento :26/10/1988     | Idade : 37 anos   |       |
| Motivo :Demissional        | Setor :EXTRACAO   |       |
| Reposuo :14h               | Função :OPERADOR DE MAQUINA                             |       |
| Data do Exame : 07/04/2026 |   |       |

**Orelha Direita**

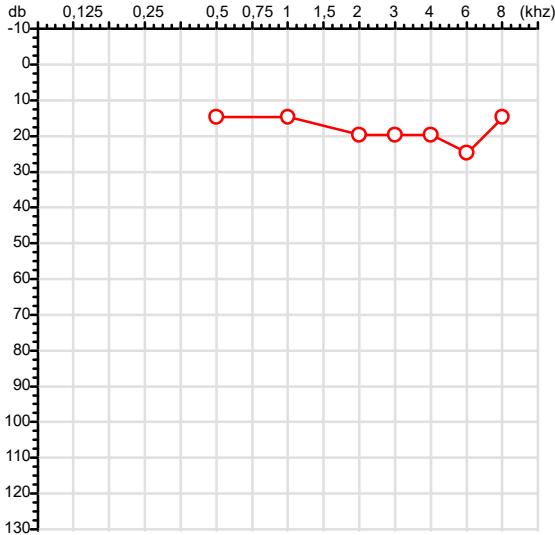

**Aérea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 |

**Ossea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

**Médias Tritonais**

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 15 | 20 | 17 | 20 | 20 | 25 | 22 |


**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

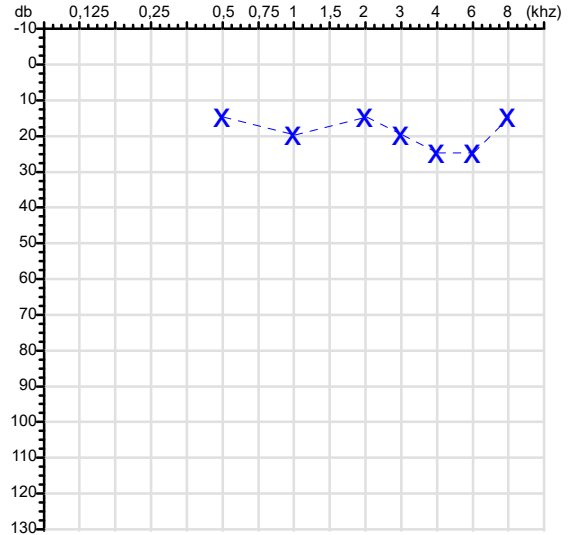

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 20 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3F360DC65769D3ECF2D6FFD926A7F5F8  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Francisco Moraes da Silva Filho*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

|                            |  |  |                     |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.:<br>578145            | Paciente:<br><b>Francisco Moraes da Silva Filho</b>        | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>37 (A)    |
| Atendido em:<br>07/04/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 02509560123 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/04/2026 Liberado em: 07/04/2026 13:50

### Eritrograma

Valores de Referência

|   |             |                             |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,84</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,1</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>41,6</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>86,0</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>31,2</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>36,3</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>11,7</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |   |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| Leucócitos.....:          | <b>7.240/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>54,5%</b>                | <b>3.946/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>54,5%</b>                | <b>3.946/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,0%</b>                 | <b>72/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600         |
| Basófilos.....:           | <b>1,0%</b>                 | <b>72/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>33,3%</b>                | <b>2.411/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>10,2%</b>                | <b>738/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>342.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,8/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,340%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....:           | <b>11,1</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2604071209019

Data:07/04/2026

Paciente:FRANCISCO MORAES DA SILVA FILHO

Nasc.:26/10/1988 RG :-

CPF:02509560123

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=303813550856338044681247559342>

