
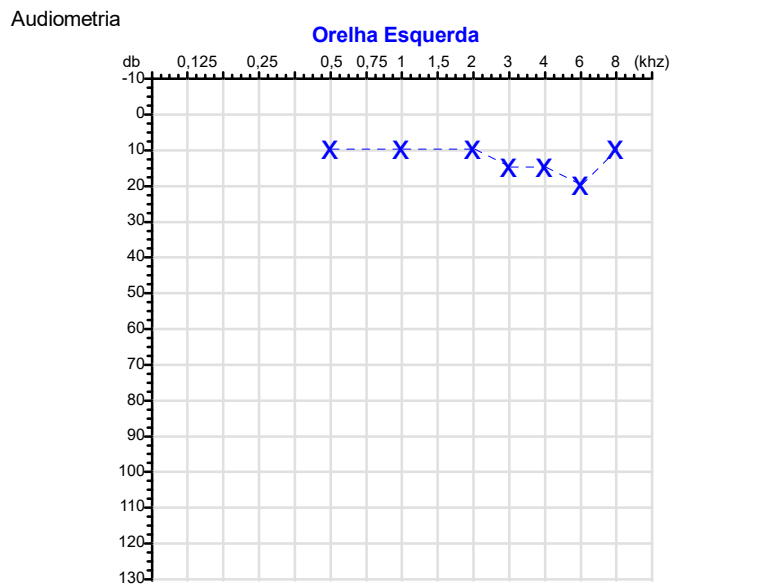


Exame n.º :813125

CPF :058.823.291-24	Paciente :ADRIANO DA SILVA INACIO AZEVEDO	RG :25138243/SEJUSP
CNPJ :08.678.209/0001-10	Razão :NORS CAMINHOS E ONIBUS BRASIL CENTRO OESTE LTDA	
Nascimento :28/06/1996	Idade : 29 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposou :14h	Função :CONSULTOR TECNICO	
Data do Exame : 07/04/2026		

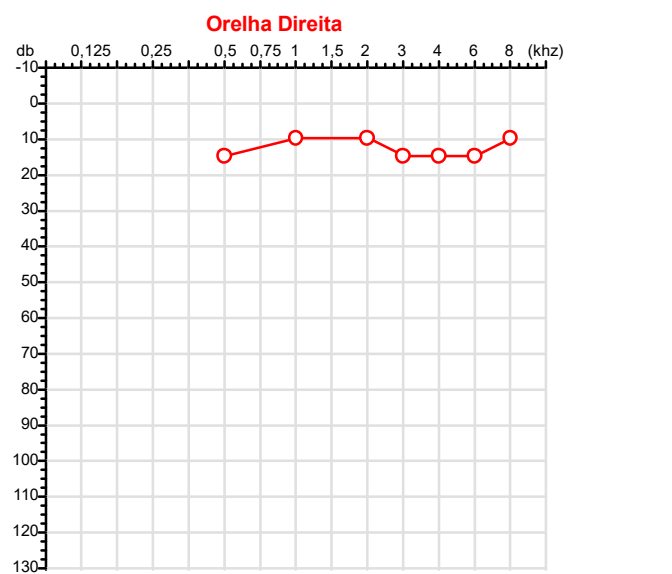

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	20	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	15	20	17

Lauda Clínico OD
 Audição normal

Lauda Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :092BB16AA832AF673ABCD46F3C16A6F
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adriano da Silva Inacio Azevedo
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025