


CPF :022.047.075-89	Paciente :Jose Ailson Menezes da Silva	RG :/
CNPJ :77.591.402/0001-32	Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A	
Nascimento :08/10/1982	Idade : 43 anos	
Motivo :Demissional	Setor :OP. CARPINTARIA - COMPLEXO BEACH	
Reposuo :14h	Função :CARPINTEIRO	
Data do Exame : 09/04/2026		

Orelha Direita

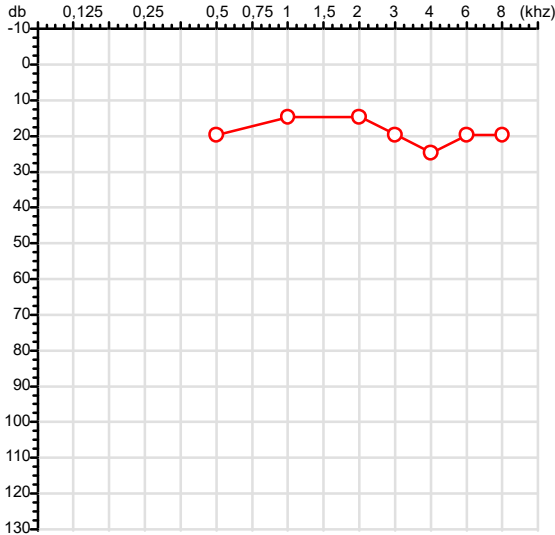

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	20	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

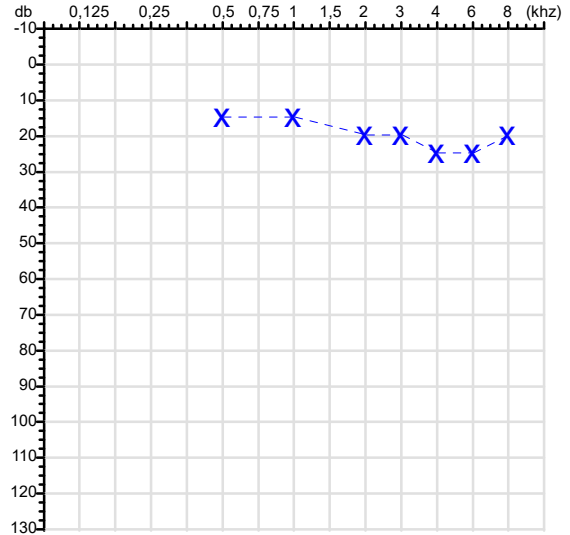

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EA8498BEE495C57DB9A17F022C98628E
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Jose Ailson Menezes da Silva
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	JOSE AILSON MENEZES DA SILVA		ID1	813560	Sexo	Masculino	Idade	43,5	Peso (kg)	77,00	Altura (cm)	170,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	08/10/1982	ID2	--	BMI (kg/m ²)	26,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:20	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,76	4,27	88	
FEV1	L 3,16	3,48	91	
FEV1/FVC%	% 84,1	81,6	103	
FEV1/Vcmax%	% 84,1	81,6	103	

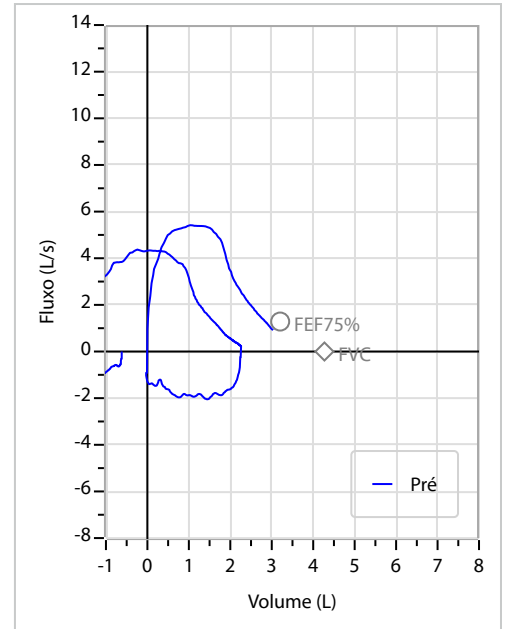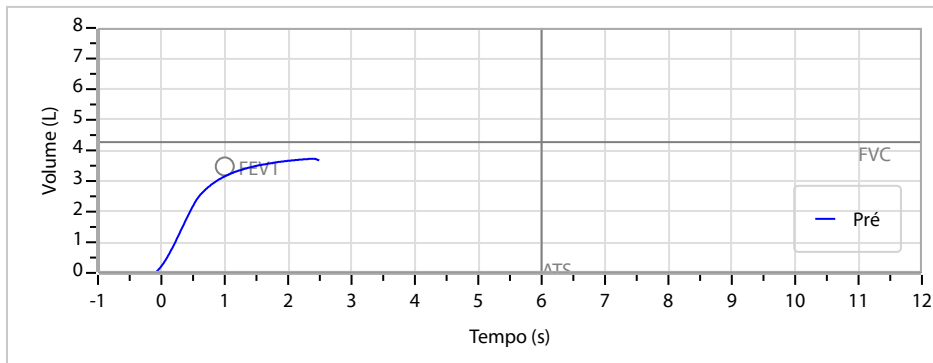

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 84,1% e um valor FVC de 3,76 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____