
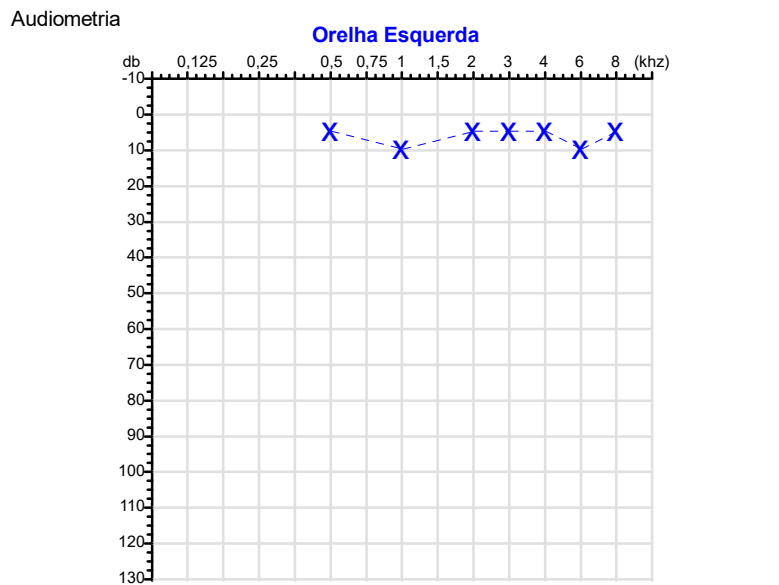


CPF :073.803.441-02	Paciente :THAINA DE SIQUEIRA PINHEIRO	RG :/
CNPJ :29.551.302/0002-10	Razão :SOLPI INSTALACOES INDUSTRIALIZADAS LTDA	
Nascimento :13/03/2008	Idade : 18 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposou :14h	Função :AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
Data do Exame : 10/04/2026		

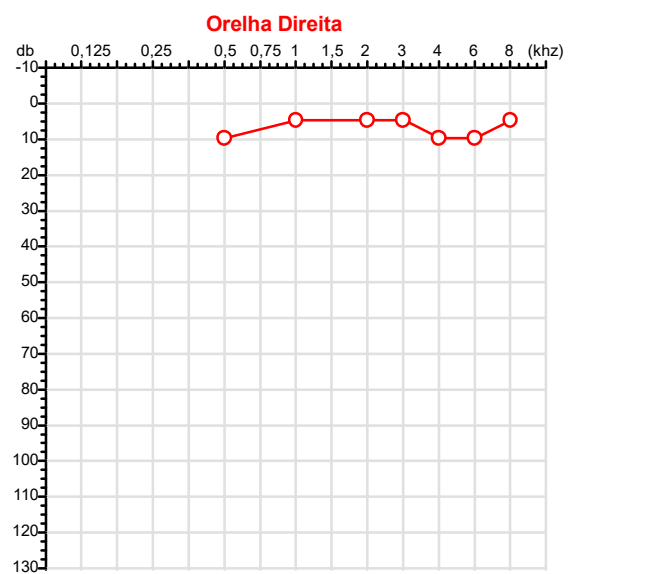

**Aérea**

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	5

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	10	5	5	5	10	5

**Ossea**

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	10	5	7	5	5	10	7

**Laudo Clínico OD**  
 Audição normal

**Laudo Clínico OE**  
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :EAD9F002C6B01A364080D9871A2C1D88  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Thaina de Siqueira Pinheiro*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26041012270247

Data:10/04/2026

Paciente:Thaina de Siqueira Pinheiro

Nasc.:13/03/2008 RG :-

CPF:07380344102

Exame :RX COLUNA LOMBAR AP/P

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=512954211874054860158664586826>

