



CPF :926.991.541-72 Paciente :Sandra Regina Barbieri Francisco RG :/
 CNPJ : 14.943.845/0001-25 Razão :HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA
 Nascimento :18/03/1977 Idade : 49 anos
 Motivo :Periódico Setor :ATENDIMENTO
 Repouso :14h Função :FISCAL DE CAIXA
 Data do Exame : 10/04/2026

Orelha Direita

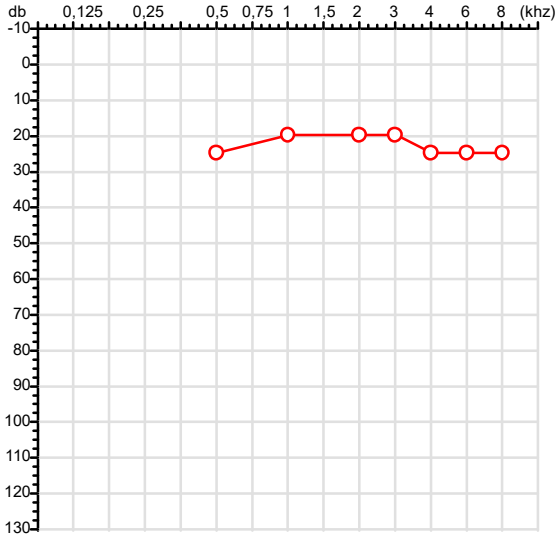

Audiometria

Orelha Esquerda

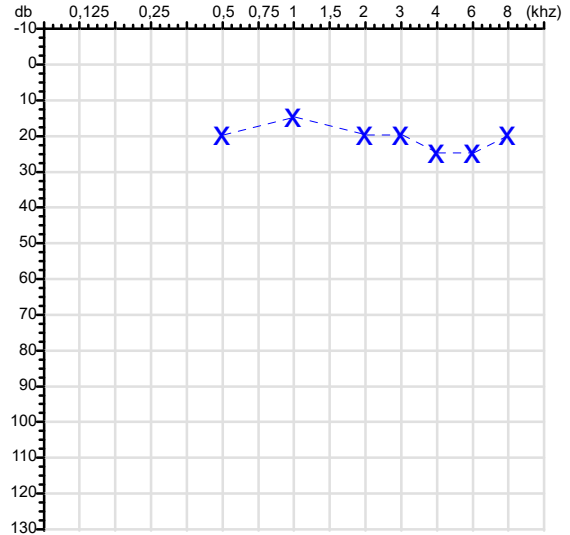

Aérea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	20	25	25	25

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Ossea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	20	25	25	23

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :978806D116FBA0E91DA637622F3BB08A
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Sandra Regina Barbieri Francisco
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025