



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01830189000102 Fantasia : RODA MOTRIZ - MAQUINAS E MATERIAL RODANTE  
Razão Social : RODA MOTRIZ RECUPERACAO DE MAQUINAS E MATERIAL RODANTE LTDA  
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 6656 Complemento : BARRACAO  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080545

### Funcionário

Nome : Antonio Ribeiro de Moura Setor: GERAL  
CPF : 26046440297 Cargo: TORNEIRO MECANICO  
RG : 2352723 / SSP/MT Nascimento: 17/05/1968

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL


Cuiabá 13 de abril de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :245F10FC8517E14869EBCAFF5541F69A  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :260.464.402-97	Paciente :Antonio Ribeiro de Moura	RG :2352723/SSP/MT
CNPJ :01.830.189/0001-02	Razão :RODA MOTRIZ RECUPERACAO DE MAQUINAS E MATERIAL RODANTE LTDA	
Nascimento :17/05/1968	Idade : 57 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :TORNEIRO MECANICO	
Data do Exame : 13/04/2026		

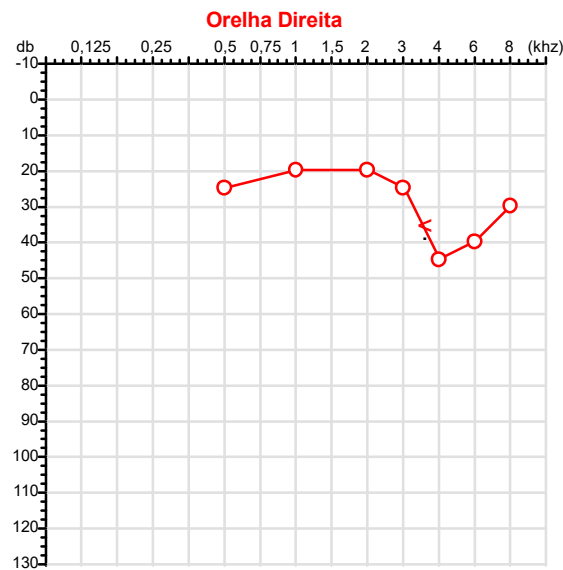

## Audiometria

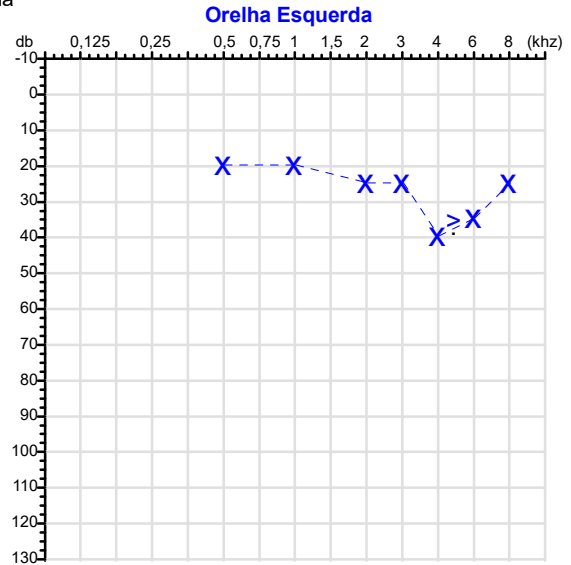
**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	45	40	30

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	40	35	25

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	35	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	35	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	45	40	37

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	40	35	33

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

**Laudo Clínico OE**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E7A335ED317B1773B494DAD96C2BC3F4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Antonio Ribeiro de Moura*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 578619	Paciente: <b>Antonio Ribeiro de Moura</b>	Sexo: Masculino	Idade: 57 (A)
Atendido em: 13/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 26046440297	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/04/2026 Liberado em: 13/04/2026 10:54

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,11</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,3</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>43,2</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>84,5</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>29,9</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,4</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>12,2</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>7.600/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>76,4%</b>	<b>5.806/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>76,4%</b>	<b>5.806/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>0,8%</b>	<b>61/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,4%</b>	<b>30/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>16,6%</b>	<b>1.262/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>5,8%</b>	<b>441/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>212.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,3/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,220%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>12,1</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662