



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Jakson Ribeiro de Arruda Setor: GHE 10 MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA
CPF : 91654262153 Cargo: ELETROTECNICO JR
RG : / Nascimento: 03/01/1979

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL



Cuiabá 13 de abril de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :35D19E027D9993B072F03A5271C0D29B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :916.542.621-53	Paciente :Jakson Ribeiro de Arruda	RG :/
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :03/01/1979	Idade : 47 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 10 MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA	
Reposuo :14h	Função :ELETROTECNICO JR	
Data do Exame : 13/04/2026		

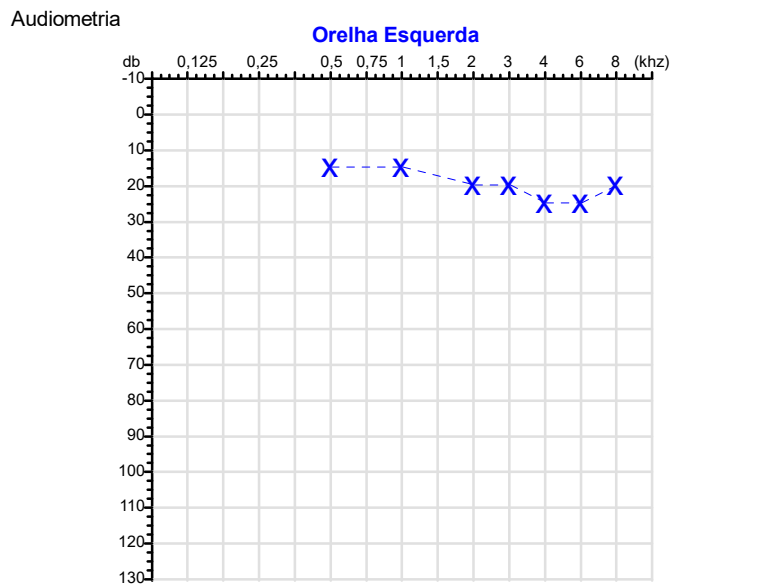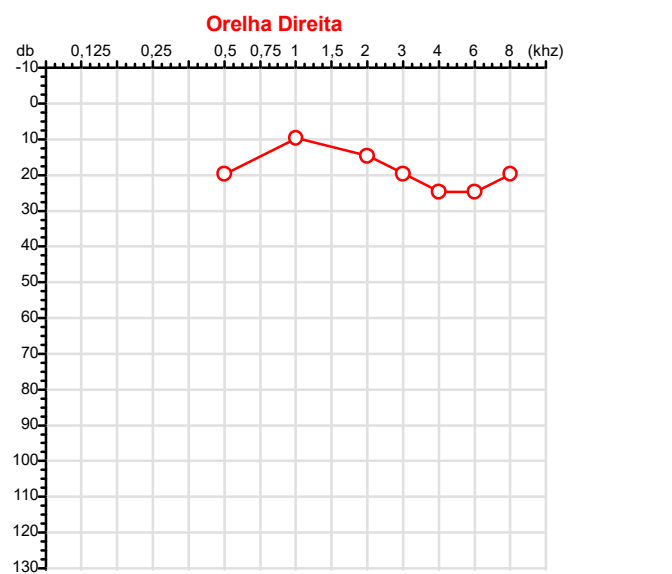

Aérea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	25	25	20

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Ossea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	25	25	23

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Lauda Clínico OD
Audição normal

Lauda Clínico OE
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :A2B5FD48F2F054DA6C6E6D97FEE7EBBF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jakson Ribeiro de Arruda
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 578709	Paciente: Jakson Ribeiro de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 13/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 91654262153	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/04/2026 Liberado em: 13/04/2026 13:04

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,38	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.720/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	66,3%	4.455/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	66,3%	4.455/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	108/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	40/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,0%	1.747/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,5%	370/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	163.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,190%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	14,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662