



CPF :080.048.021-09 Paciente :Nickolas Sanches de Figueiredo RG :/
 CNPJ :45.865.460/0001-10 Razão :RCC MT INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Nascimento :03/12/2004 Idade : 21 anos
 Motivo :Retorno ao Trabalho Setor :EXPEDICAO
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE PRODUCAO
 Data do Exame : 16/04/2026

Orelha Direita

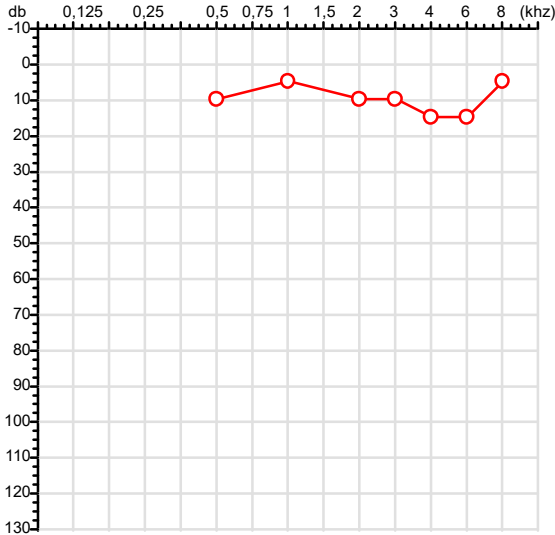

Audiometria

Orelha Esquerda

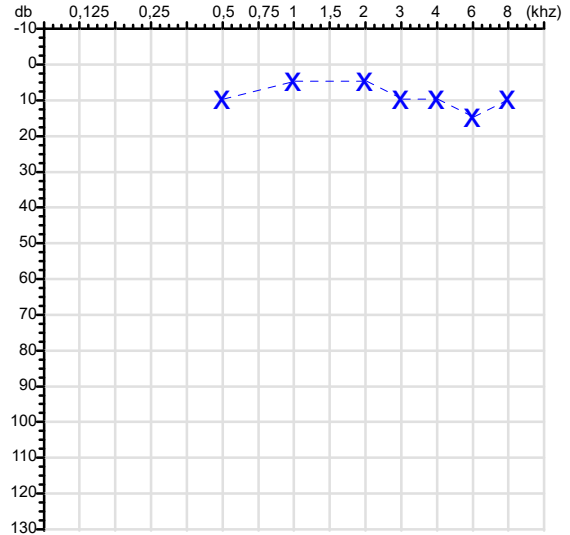

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	10	15	15	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	10	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	10	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3C9B9AEC1CA9FF7D441C616D5C63C3C8
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Nickolas Sanches de Figueiredo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 579262	Paciente: Nickolas Sanches de Figueiredo	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 16/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08004802109	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 16/04/2026 Liberado em: 16/04/2026 13:35

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,40	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	36,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.280/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,1%	4.302/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	59,1%	4.302/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,0%	291/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	29/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	25,4%	1.849/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	11,1%	808/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	231.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	15,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2604161115039

Data:16/04/2026

Paciente:NICKOLAS SANCHES DE FIGUEIREDO

Nasc.:03/12/2004 RG :-

CPF:08004802109

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
FALHA DE FUSÃO DOS ELEMENTOS POSTERIORES DE S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=919984049570069721489700450493>

