



| | | |
|----------------------------|---|-------|
| CPF :074.244.521-69 | Paciente :Rafael de Almeida Pires | RG :/ |
| CNPJ :03.620.220/0006-10 | Razão :GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | |
| Nascimento :19/09/2000 | Idade : 25 anos | |
| Motivo :Demissional | Setor :OPERACIONAL | |
| Reposuo :14h | Função :MECÂNICO DE MANUTENCAO INTERNO | |
| Data do Exame : 16/04/2026 | | |

Orelha Direita

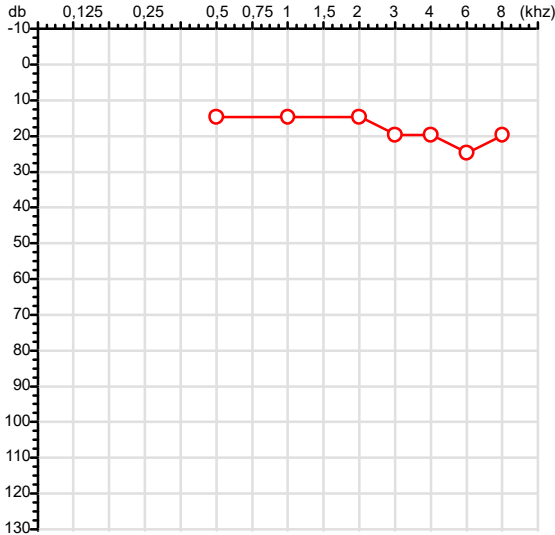

Audiometria

Orelha Esquerda

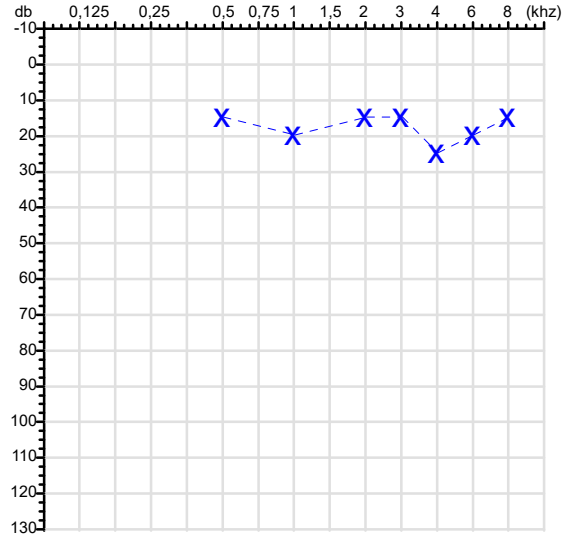

Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 |

Óssea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 22 |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15 | 20 | 15 | 17 | 15 | 25 | 20 | 20 |

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :91095B9BC6A416C235C4A7869644F8B3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rafael de Almeida Pires

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 579312 | Paciente: Rafael de Almeida Pires | Sexo: Masculino | Idade: 25 (A) |
| Atendido em: 16/04/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07424452169 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 16/04/2026 Liberado em: 16/04/2026 17:17

Eritrograma

| | | Valores de Referência |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: | 4,73 | 4,30 a 5,70/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 14,5 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: | 40,7 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 86,0 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 30,7 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 35,6 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: | 11,9 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....: | 9.060/mm³ | | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| Neutrófilos.....: | 63,0% | 5.708/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 a 6 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 63,0% | 5.708/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: | 1,5% | 136/mm³ | 2 a 4 80 a 600 |
| Basófilos.....: | 0,6% | 54/mm³ | 0 a 2 0 a 200 |
| Linfócitos típicos.....: | 29,6% | 2.682/mm³ | 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Monócitos.....: | 5,3% | 480/mm³ | 2 a 10 400 a 1000 |

Plaquetas

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 253.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 10,3/fl | 6,7 a 10,0fl |
| Plaquetócrito.....: | 0,260% | 0,100 a 0,500% |
| PDW.....: | 11,8 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662