



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 40787399000117 Fantasia : KAIZEN ELEVADORES
Razão Social : KAIZEN ELEVADORES LTDA
Endereço : RUA OLAVO BILAC N.º 20 Complemento : QUADRA 51
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78068226

Funcionário

Nome : Deividny Diney Almeida Bacani Setor: EMPRESA
CPF : 04418499113 Cargo: AUXILIAR DE MONTAGEM
RG : / Nascimento: 19/03/2007

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 16 de abril de 2026

Resultado: NORMAL


Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :4E507B06A11DF8026E15B41AC62720CE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :044.184.991-13	Paciente :Deividy Diney Almeida Bacani	RG :/
CNPJ :40.787.399/0001-17	Razão :KAIZEN ELEVADORES LTDA	
Nascimento :19/03/2007	Idade : 19 anos	
Motivo :Demissional	Setor :EMPRESA	
Reposo :14h	Função :AUXILIAR DE MONTAGEM	
Data do Exame : 16/04/2026		

Orelha Direita

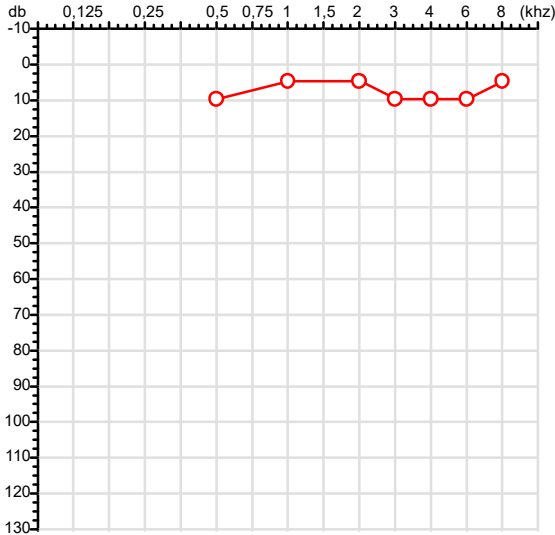

Audiometria

Orelha Esquerda

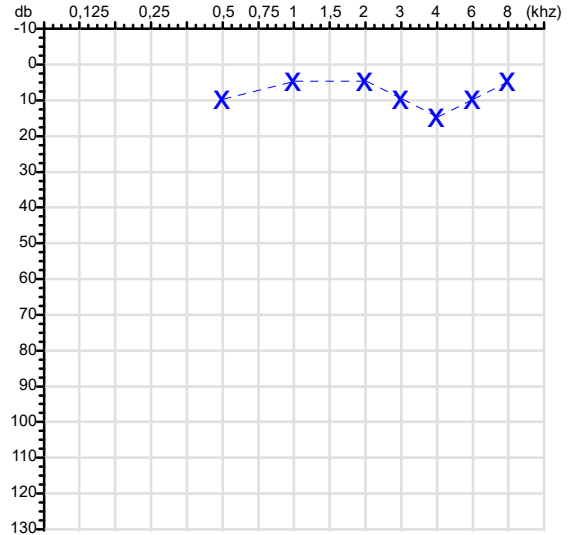

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	15	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	10	10

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	15	10	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :03828525D3ABCCEF11B06ED6149214E0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Deividy Diney Almeida Bacani
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2604161514429

Data:16/04/2026

Paciente:Deividy Diney Almeida Bacani

Nasc.:19/03/2007 RG :-

CPF:04418499113

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=018265689211068693346987984330>

