



CPF :732.867.961-15	Paciente :Aparecido Ferreira da Silva	RG :/
CNPJ :14.233.254/0001-64	Razão :REI DAS NOVILHAS ATACADO E DELIVERY LTDA	
Nascimento :27/08/1987	Idade : 38 anos	
Motivo :Admissional	Setor :LOJA	
Repouso :14h	Função :DESOSSADO	
Data do Exame : 17/04/2026		

Orelha Direita

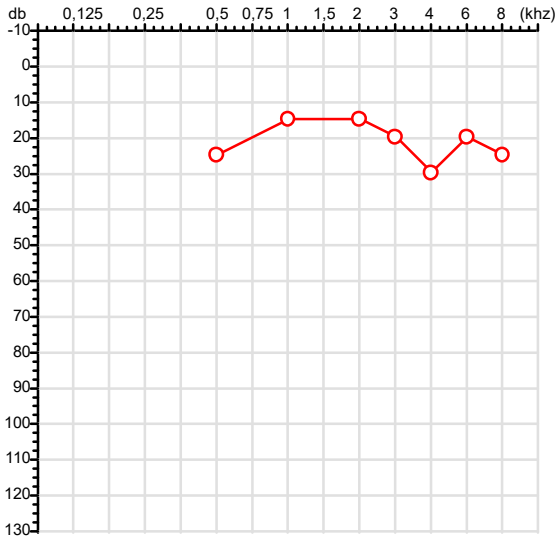

Audiometria

Orelha Esquerda

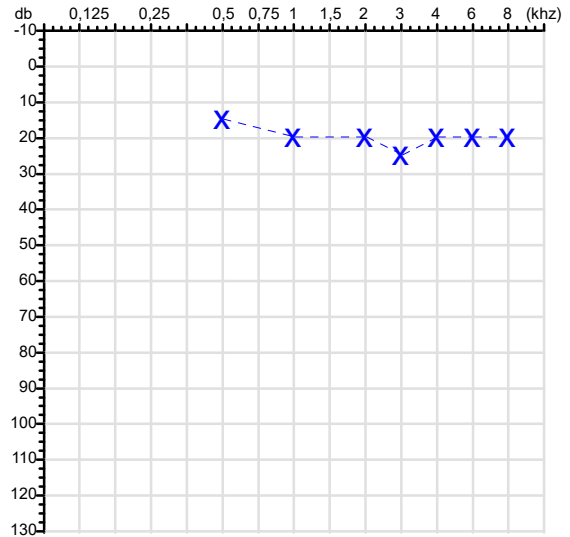

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	15	15	20	30	20	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	20	20	25	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	15	15	18	20	30	20	23

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	20	20	18	25	20	20	22

Laudo Clínico OD
Alteração auditiva

Laudo Clínico OE
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki Augusto Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :AC4608808781064A28E3E84213971640
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aparecido Ferreira da Silva
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferição :12/08/2025



Cod.: 580667	Paciente: Aparecido Ferreira da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 29/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

PARASITOLÓGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 29/04/2026 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS: **Amostra negativa**

PROTOZOÁRIOS: **Amostra negativa**

Valores de Referência:
Negativo

Histórico de Resultados

HELMINTOS
PROTOZOÁRIOS

17/04/2026
Amostra negativa
Cistos de Entamoeba coli

Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498