



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 06048693000250 Fantasia : COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE
Razão Social : COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE J J S FILHO LTDA
Endereço : ROD BR 163/364 KM 431, PROXIMO N.º S/N Complemento :
AO TREVO DO LAGARTO
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78110970

Funcionário

Nome : Vanderlei Lemes Novais Junior Setor: GHE - 04 TRANSPORTE
CPF : 05716461158 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
RG : / Nascimento: 28/05/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

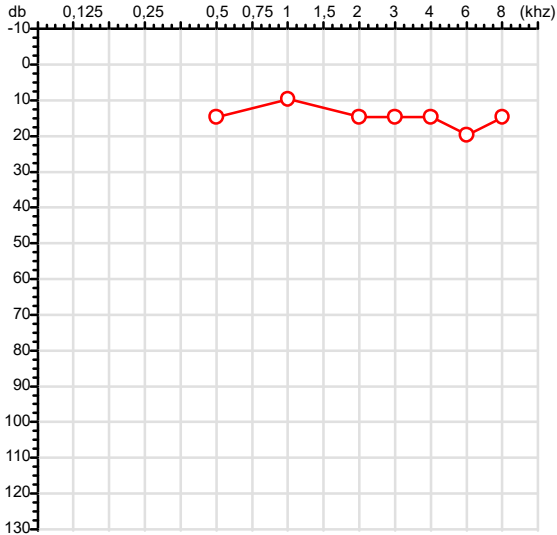
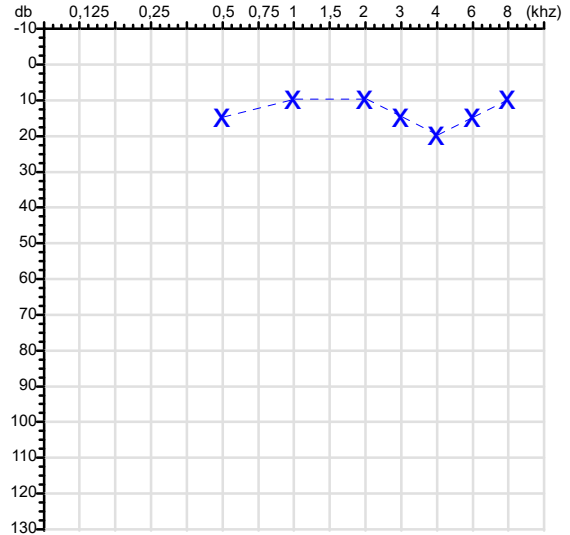
Cuiabá 20 de abril de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :98116749D5C561F658113ECA5C9FDA85
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :057.164.611-58	Paciente :Vanderlei Lemes Novais Junior	RG :/
CNPJ :06.048.693/0002-50	Razão :COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE J J S FILHO LTDA	
Nascimento :28/05/1998	Idade : 27 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE - 04 TRANSPORTE	
Reposuo :14h	Função :MOTORISTA DE CAMINHAO	
Data do Exame : 20/04/2026		

Orelha Direita

Audiometria
Orelha Esquerda

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	15	17

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F44896F51FC6DF0694EB62AC60060D5A
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vanderlei Lemes Novais Junior

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 579545	Paciente: Vanderlei Lemes Novais Junior	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 20/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05716461158	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/04/2026 Liberado em: 20/04/2026 10:59

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,80	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	12.370/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	76,2%	9.426/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	76,2%	9.426/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,2%	25/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	25/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	17,6%	2.177/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,8%	717/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	337.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,300%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,7	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612