



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Valdelicio do Amaral Monteiro Setor: OPERACIONAL - ARMAÇAO - RODA GIGANTE PARQUE
CPF : 55191770315 Cargo: ARMADOR
RG : / Nascimento: 27/08/1973

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 22 de abril de 2026



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :18F27F8CDF35711E1D3698E0B6954AC1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :816219

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| CPF :551.917.703-15 | Paciente :VALDELICIO DO AMARAL MONTEIRO | RG :/ |
| CNPJ :77.591.402/0001-32 | Razão :JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | |
| Nascimento :27/08/1973 | Idade : 52 anos | |
| Motivo :Demissional | Setor :OPERACIONAL - ARMACAO - RODA GIGANTE PARQUE NOVO MT | |
| Reposuo :14h | Função :ARMADOR | |
| Data do Exame : 22/04/2026 | | |

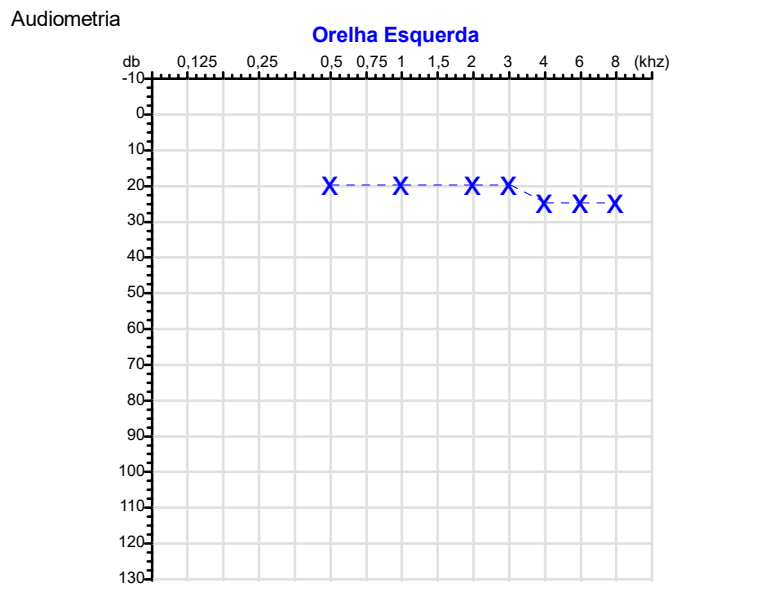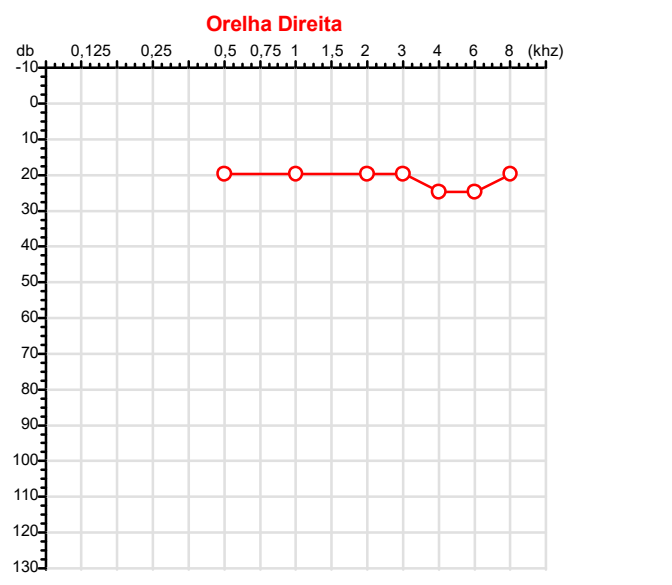

Aérea

| kHz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |

| kHz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

Ossea

| kHz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| kHz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| kHz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 23 |

| kHz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 23 |

Lauda Clínico OD
 Audição normal

Lauda Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :72873EC71C4479ED43DB353729D8EBA6
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdelicio do Amaral Monteiro
 ** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 816219
Primeiro Nome: VALDELICIO DO AMARA
Sobrenome:
Data: 22/04/2026

Data de nascimento: 27/08/1973
Sexo : Macho
Peso (kg): 74.0
Altura (cm): 173.0

Capacidade Vital Forçada

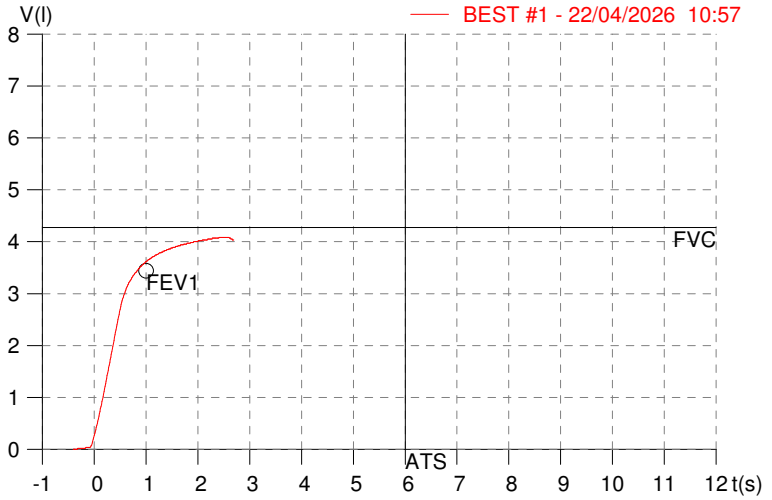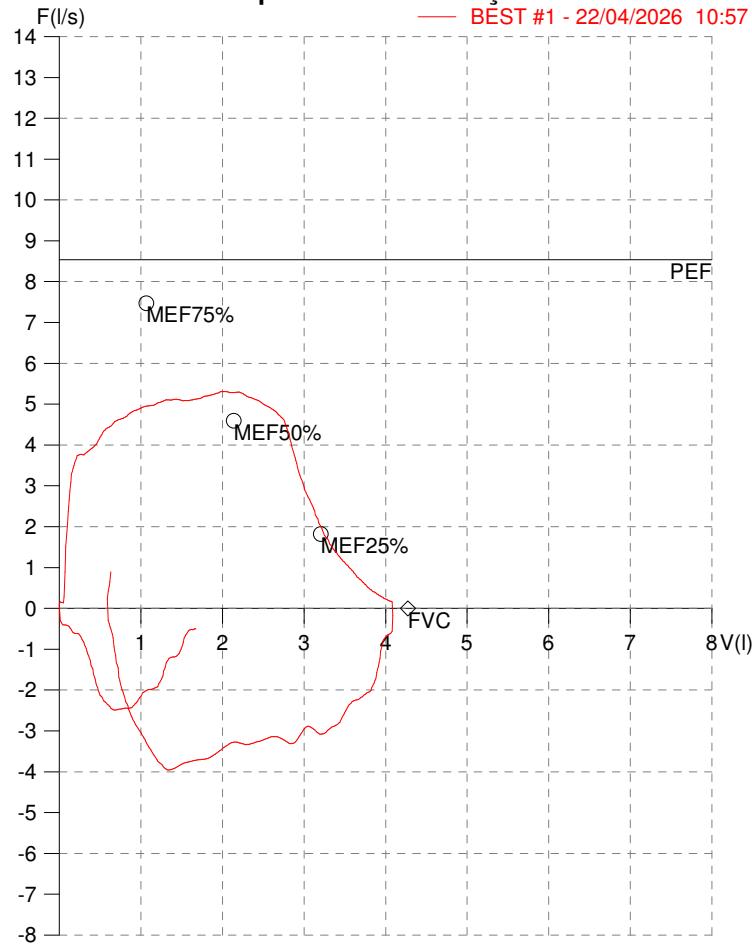

| Parâmetro | UM | Descrição | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada | 4.27 | 4.11 | 96.1 |
| FVC | l(btps) | Capacidade Vital Forçada | 4.27 | 4.11 | 96.1 |
| FEV1 | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg | 3.44 | 3.62 | 105.1 |
| PEF | l/sec | Pico de Fluxo expiratório | 8.54 | 5.31 | 62.2 |
| PIF | l/sec | Pico de Fluxo Inspiratório | | 3.96 | |
| FEV1/FVC% | % | FEV1 em % da FVC | 77.8 | 88.1 | 113.2 |
| FEF25-75% | l/sec | Fluxo expiratório médio forçado | 3.82 | 4.69 | 122.9 |
| MEF75% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC | 7.47 | 4.93 | 66.0 |
| MEF50% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC | 4.59 | 5.31 | 115.6 |
| MEF25% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC | 1.82 | 2.65 | 145.2 |
| FET100% | sec | Tempo de Expiração forçada | | 2.4 | |
| PEFr | l/min | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 512.2 | 318.7 | 62.2 |

Diagnóstico:
 Espirometria normal

Impresso 22/04/2026

Protocolo:2604221138129

Data:22/04/2026

Paciente:VALDELICIO DO AMARAL MONTEIRO

Nasc.:27/08/1973 RG :-

CPF:55191770315

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.
ACENTUAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=569582435547089876025814351437>

