



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Rodrigo da Silva Rocha Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 00248008218 Cargo: OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA
RG : / Nascimento: 13/06/1989

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL



Cuiabá 22 de abril de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :D58F029883A69E8E28B5F973C465D006
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :002.480.082-18	Paciente :Rodrigo da Silva Rocha	RG :/
CNPJ : 14.915.029/0001-08	Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :13/06/1989	Idade : 36 anos	
Motivo :Admissional	Setor :TERRAPLANAGEM	
Repouso :14h	Função :OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	
Data do Exame : 22/04/2026		

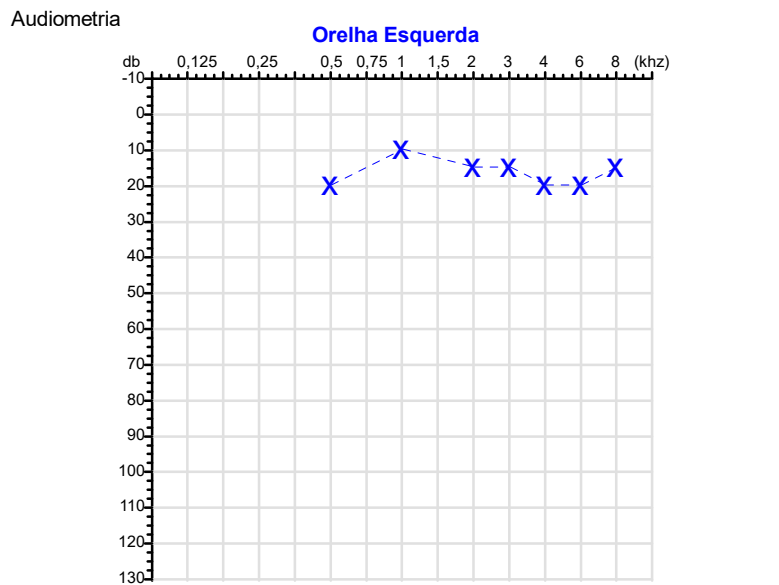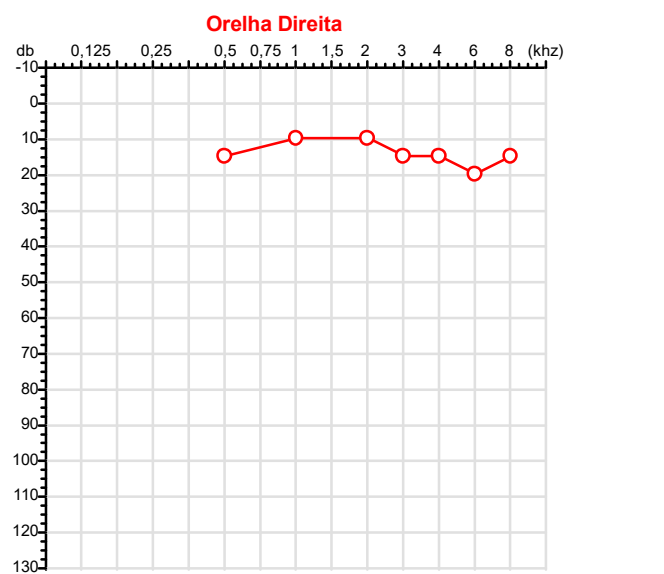

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD
Audição normal

Laudo Clínico OE
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :F11477F3D8DF2DCE4E8DDA156498E670
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rodrigo da Silva Rocha
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	RODRIGO DA SILVA ROCHA		ID1	816243	Sexo	Masculino	Idade	36,8	Peso (kg)	50,00	Altura (cm)	163,0
Agrupamento	--	D.O.B.	13/06/1989	--	BMI (kg/m2)	18,8	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	2	Cig/Dia	2
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 85,7% e um valor FVC de 3,82 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:06	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,82	3,97	96	
FEV1	L 3,27	3,31	99	
FEV1/FVC%	% 85,7	83,4	103	
FEV1/Vcmax%	% 85,7	83,4	103	

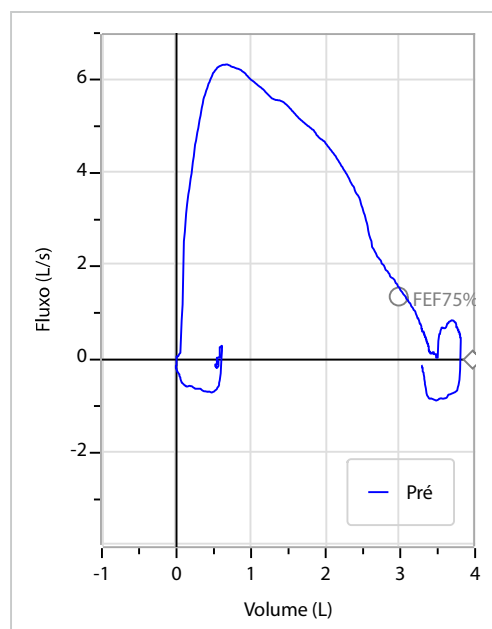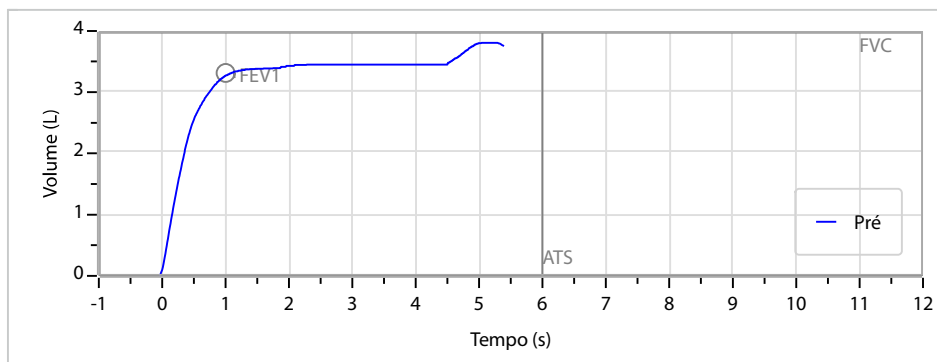

Cod.: 579779	Paciente: Rodrigo da Silva Rocha	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 22/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00248008218	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

90 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 22/04/2026 Liberado em: 22/04/2026 13:53

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 579779	Paciente: Rodrigo da Silva Rocha	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 22/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00248008218	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 22/04/2026 Liberado em: 22/04/2026 14:09

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,37	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	17,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.920/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	61,3%	4.242/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	61,3%	4.242/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	118/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	69/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	25,6%	1.772/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,4%	720/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	355.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,330%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662