
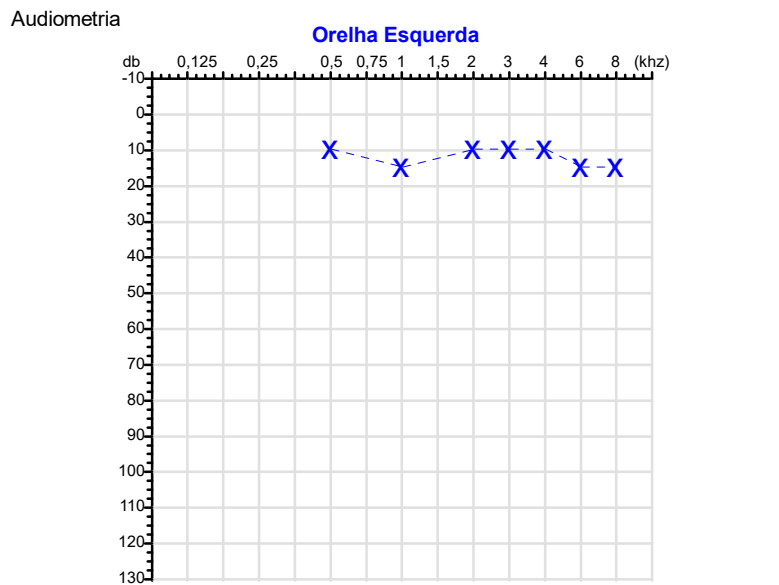


CPF :057.899.471-23	Paciente :Antonio Daniel Pereira da Silva	RG :26561573/SESP MT
CNPJ :19.410.196/0001-10	Razão :TOYOKAR MECANICA DE VEICULOS LTDA	
Nascimento :19/08/2003	Idade : 22 anos	
Motivo :Demissional	Setor :MECANICA	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE MECANICO	
Data do Exame : 22/04/2026		

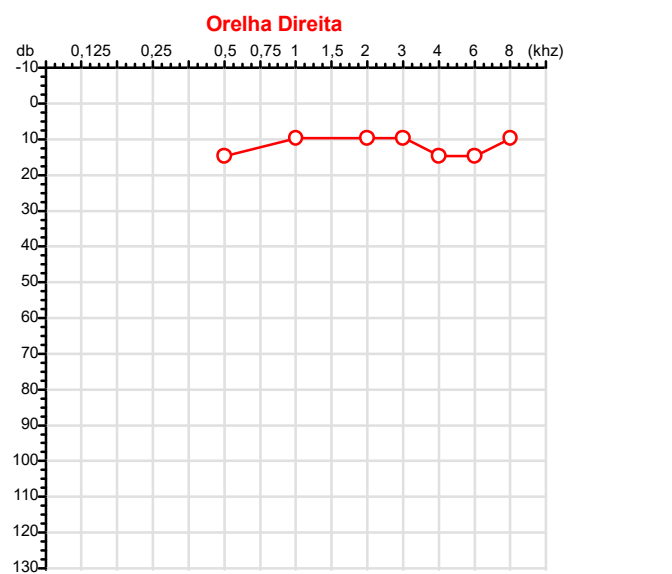

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	10	10	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	10	10	15	12

Laudo Clínico OD
 Audição normal

Laudo Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :51CA9107B679B07F651F6232956A1D2F
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Daniel Pereira da Silva
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 19410196000110 Fantasia : TOYOKAR
Razão Social : TOYOKAR MECANICA DE VEICULOS LTDA
Endereço : AV TANCREDO NEVES N.º 1460 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070473

Funcionário

Nome : Antonio Daniel Pereira da Silva Setor: MECANICA
CPF : 05789947123 Cargo: AUXILIAR DE MECANICO
RG : 26561573 / SESP MT Nascimento: 19/08/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 22 de abril de 2026

Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :EEF05FD32CCDA9629B78BE18133FD4AF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:2604221520069

Data:22/04/2026

Paciente:Antonio Daniel Pereira da Silva

Nasc.:19/08/2003 RG :26561573-SESP MT

CPF:05789947123

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=064897412905603600368156038804>

