
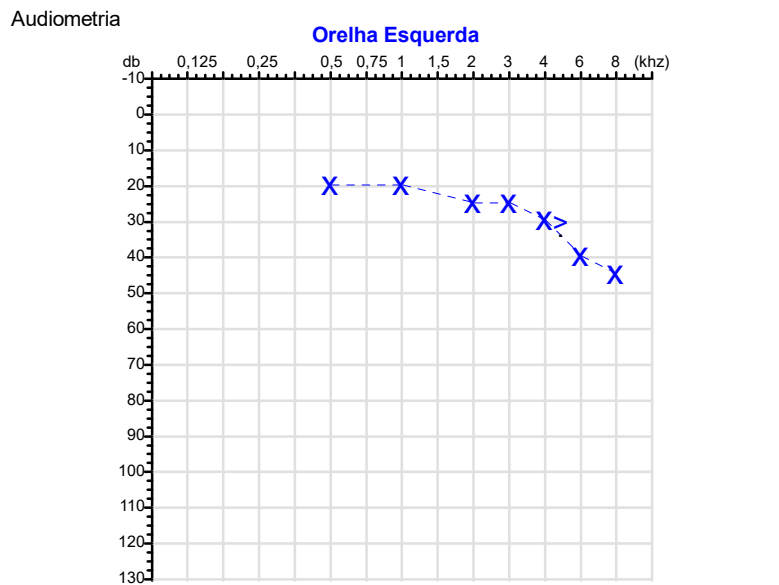


CPF :345.705.941-15	Paciente :Pedro Pereira de Santana	RG :/
CNPJ :29.427.489/0001-64	Razão :R AUGUSTO RODRIGUES E RODRIGUES LTDA	
Nascimento :23/02/1967	Idade : 59 anos	
Motivo :Periódico	Setor :TRANSPORTE	
Reposuo :14h	Função :MOTORISTA ENTREGADOR	
Data do Exame : 23/04/2026		

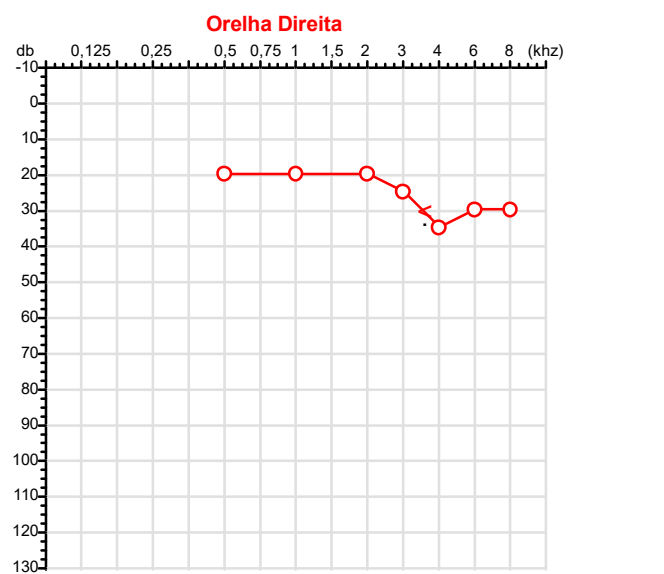

Aérea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	35	30	30

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	30	40	45

Ossea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	35	30	30

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	30	40	32

Laudo Clínico OD
 Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE
 Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :D8DA414437D5C79435317A38709B80A4
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Pedro Pereira de Santana
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025