



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Lucas Matheus de Souza Santos Costa Setor: FORCA - MONTAGEM DE NUCLEO - FORCA
CPF : 06143063109 Cargo: MONTADOR DE NUCLEO V
RG : 27409333 / SSP MT Nascimento: 23/03/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 24 de abril de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :27D13FFB312421090CD09949F6492217
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :061.430.631-09 Paciente :LUCAS MATHEUS DE SOUZA SANTOS COSTA RG :27409333/SSP MT
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :23/03/1998 Idade : 28 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :FORÇA - MONTAGEM DE NUCLEO - FORÇA
 Repouso :14h Função :MONTADOR DE NUCLEO V
 Data do Exame : 24/04/2026

Orelha Direita

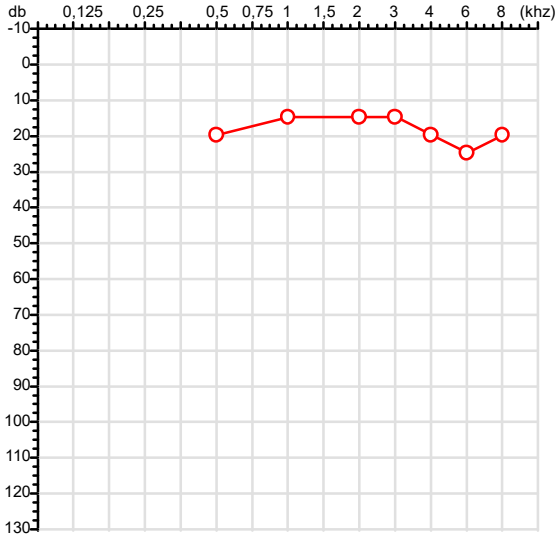

Audiometria

Orelha Esquerda

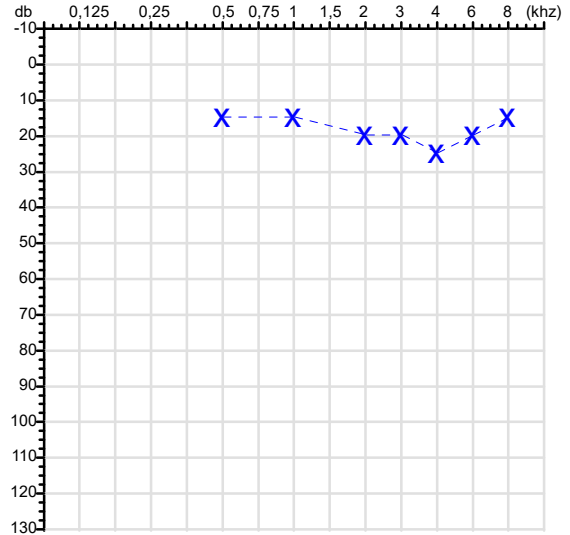

Aérea

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	20	15

Ossea

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	20	22

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :3D439A8BBCB9FA58B145A485258DD81B
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lucas Matheus de Souza Santos Costa
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2604240910489 Data:24/04/2026
Paciente:LUCAS MATHEUS DE SOUZA SANTOS COSTA
Nasc.:23/03/1998 RG :27409333-SSP MT CPF:06143063109
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=341314255713258376817670970602>

