

Cod.: 580063	Paciente: Raphael Dutra do Nascimento	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 24/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: 17209889 CPF: 050.952.311-07	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

82 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 24/04/2026 Liberado em: 24/04/2026 13:53

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL




Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

Exame n.º :816770


CPF :050.952.311-07 Paciente :Raphael Dutra do Nascimento RG :1720988-9/SESP MT
 CNPJ :31.361.096/0002-28 Razão :PERFURATO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POCOS ARTESIANOS LTDA
 Nascimento :06/09/1997 Idade : 28 anos
 Motivo :Admissional Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :MOTORISTA
 Data do Exame : 24/04/2026

Orelha Direita

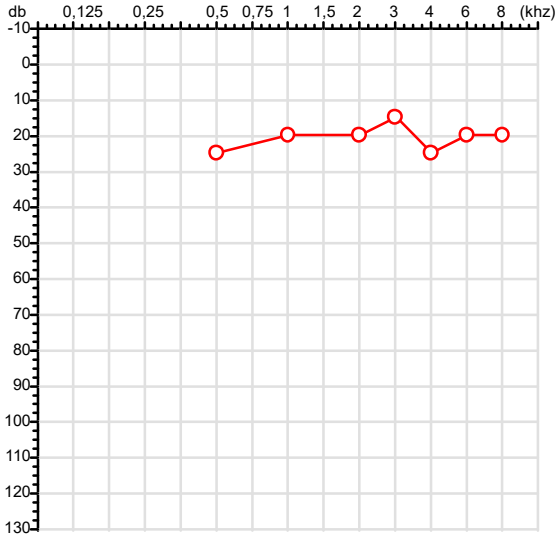

Audiometria

Orelha Esquerda

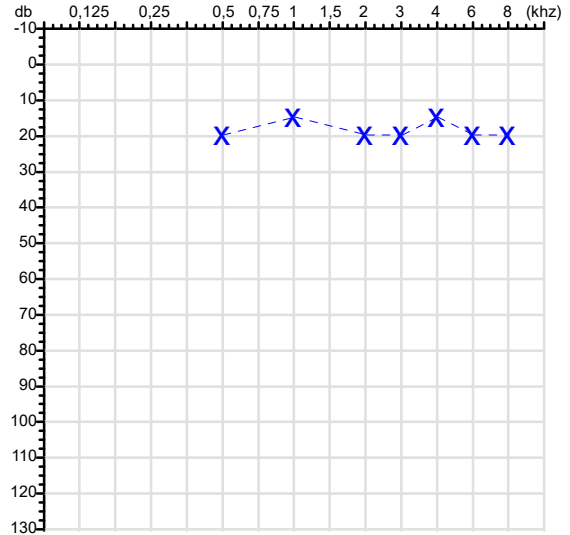

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	15	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	15	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	15	25	20	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	15	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki Augusto Cenedese
 Médico
 CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
 CRM-MT 16240
 NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :FDA668941C396435F73211784232271F
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Raphael Dutra do Nascimento
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
 Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 3136109600228 Fantasia : PERFURATO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POCOS ARTESIANO
Razão Social : PERFURATO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POCOS ARTESIANOS LTDA
Endereço : RODOVIA MARIO ANDREAZZA (LOT N.º 1006 F Complemento : QUADRA34 LOTE 9
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78158545

Funcionário

Nome : Raphael Dutra do Nascimento Setor: GERAL
CPF : 05095231107 Cargo: MOTORISTA
RG : 1720988-9 / SESP MT Nascimento: 06/09/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 24 de abril de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. Ericki A. Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS 14302194355

Autenticação Assintatura :6BD5B88EC98F3A951B25A96F4052219C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:260424101908

Data:24/04/2026

Paciente:RAPHAEL DUTRA DO NASCIMENTO

Nasc.:06/09/1997 RG :1720988-9-SESP MT

CPF:05095231107

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 60BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=294493864404637287325504282283>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

