



CPF :702.240.622-71	Paciente :Mirieli Stefani Dos Santos	RG :/
CNPJ :52.584.112/0001-30	Razão :VRG ASSESSORIA SP LTDA	
Nascimento :10/03/2003	Idade : 23 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :OPERADORA DE TELEMARKETING	
Data do Exame : 24/04/2026		

**Orelha Direita**

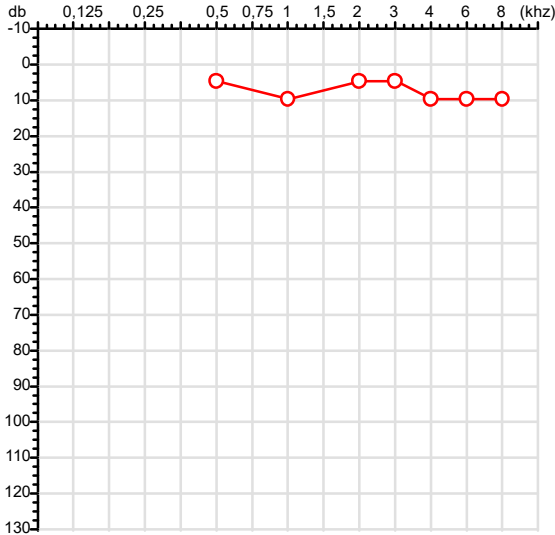

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

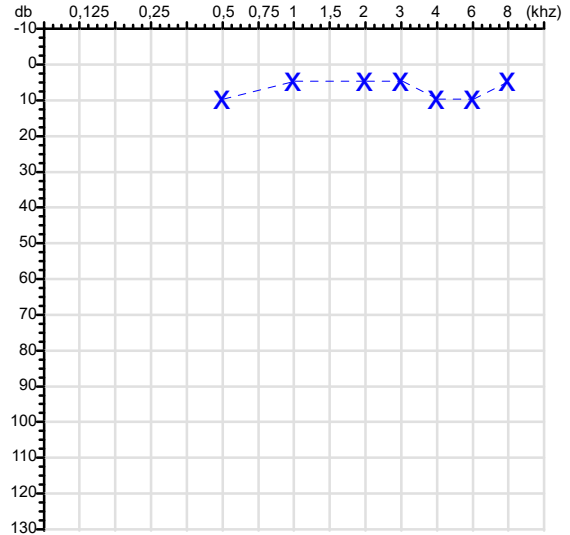

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	5	10	5	5	10	10	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	5	10	10	5

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	5	10	5	7	5	10	10	8

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	5	10	10	8

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F130EC7598B04983497E6F541A4B1224

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Mirieli Stefani Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025