



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Wemerton Teixeira Jorge Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 07652034132 Cargo: CONCRETISTA
RG : 26675455 / SSP Nascimento: 04/01/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 29 de abril de 2026

Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3



Autenticação Assinatura :97AC300BBEC82A5F10224B66A32E1ADE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :076.520.341-32	Paciente :WEMERTON TEIXEIRA JORGE	RG :26675455/SSP
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :04/01/1993	Idade : 33 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA	
Reposo :14h	Função :CONCRETISTA	
Data do Exame : 29/04/2026		

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda

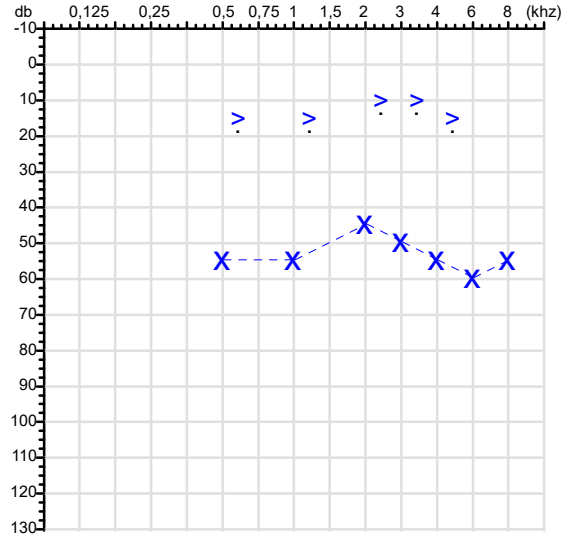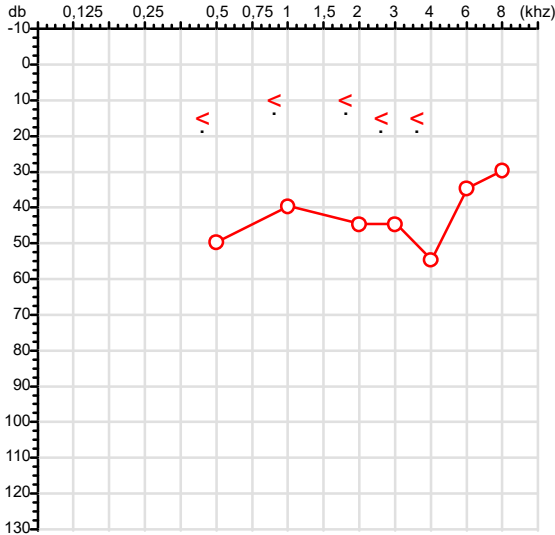

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	50	40	45	45	55	35	30

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	55	55	45	50	55	60	55

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	15	10	10	15	15	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	15	15	10	10	15	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	50	40	45	45	45	55	35	45

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	55	55	45	52	50	55	60	55

Laudo Clínico OD

Perda auditiva condutiva de grau moderado com configuração ascendente

Laudo Clínico OE

Perda auditiva condutiva de grau moderado

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EA80161C1219E9D379023018A040D03F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wemerton Teixeira Jorge

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 580707	Paciente: Wemerton Teixeira Jorge	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 29/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07652034132	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/04/2026 Liberado em: 29/04/2026 13:16

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,45	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	36,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.390/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	43,7%	2.792/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	43,7%	2.792/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,2%	332/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	58/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	42,7%	2.729/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	7,5%	479/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	204.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	14,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662