



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 54330043000164 Fantasia : LVK CARGA E DESCARGA
Razão Social : LVK CARGA E DESCARGA LTDA
Endereço : RODOVIA BR - 163/364 N.º SN Complemento : SALA 5
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78149130

Funcionário

Nome : Gilberto Pereira Costa Setor: GERAL
CPF : 20932464149 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
RG : / Nascimento: 22/08/1960

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de abril de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :19CDE8E57B79BC992031D52CC6D907AE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :209.324.641-49	Paciente :Gilberto Pereira Costa	RG :/
CNPJ :54.330.043/0001-64	Razão :LVK CARGA E DESCARGA LTDA	
Nascimento :22/08/1960	Idade : 65 anos	
Motivo :Demissional	Setor :GERAL	
Reposou :14h	Função :MOTORISTA DE CAMINHAO	
Data do Exame : 30/04/2026		

Orelha Direita

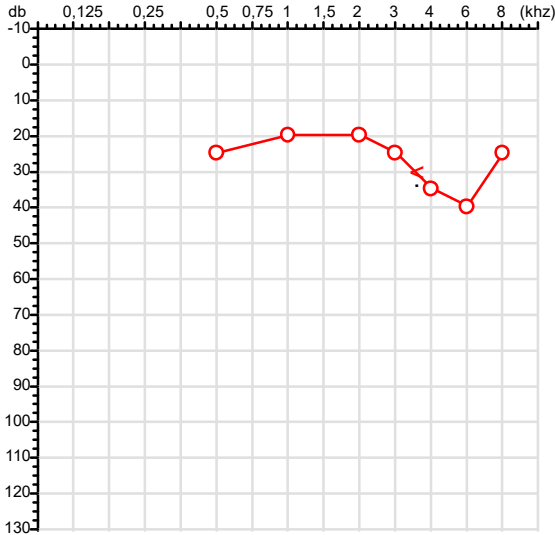

Audiometria

Orelha Esquerda

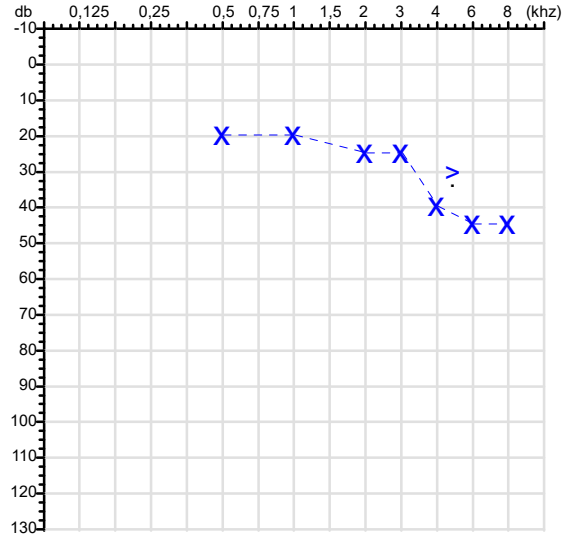

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	35	40	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	40	45	45

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	35	40	33

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	40	45	37

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :805AF976FA25936D8F5924CE39709F3C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gilberto Pereira Costa
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 580788	Paciente: Gilberto Pereira Costa	Sexo: Masculino	Idade: 65 (A)
Atendido em: 30/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 20932464149	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/04/2026 Liberado em: 30/04/2026 10:36

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,59	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.900/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	69,9%	5.522/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	69,9%	5.522/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,9%	150/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	40/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	19,2%	1.517/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	8,5%	672/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	152.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,180%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	16,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662