



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26546028000112 Fantasia : ACOMAQUINAS  
Razão Social : ACOMAQUINAS LTDA  
Endereço : R MARANHÃO (LOT JD ESTADOS) N.º 01 Complemento :  
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78158002

### Funcionário

Nome : Gedeon Batista Dos Santos Setor: OPERACIONAL  
CPF : 03095528183 Cargo: TORNEIRO MECANICO NIVEL I  
RG : / Nascimento: 12/06/1989

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de abril de 2026


  
Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :62EA50FC09B4340B7CD05ACC33E84F22  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :030.955.281-83	Paciente :Gedeon Batista Dos Santos	RG :/
CNPJ :26.546.028/0001-12	Razão :ACOMQUINAS LTDA	
Nascimento :12/06/1989	Idade : 36 anos	
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais	Categoria :OPERACIONAL	
Reposuo :14h	Função :TORNEIRO MECANICO NIVEL I	
Data do Exame : 30/04/2026		

**Orelha Direita**

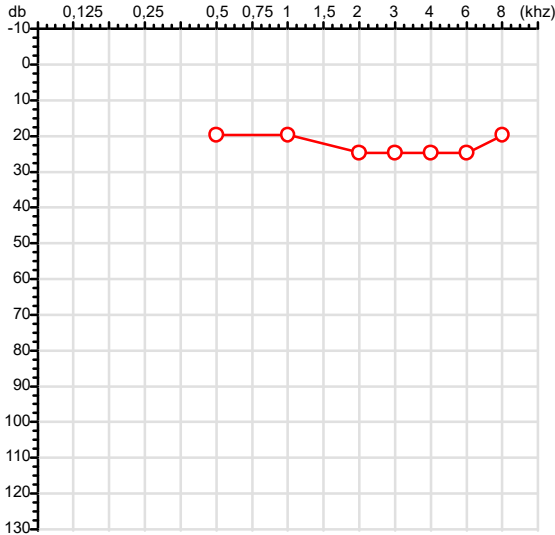

Audiometria

**Orelha Esquerda**

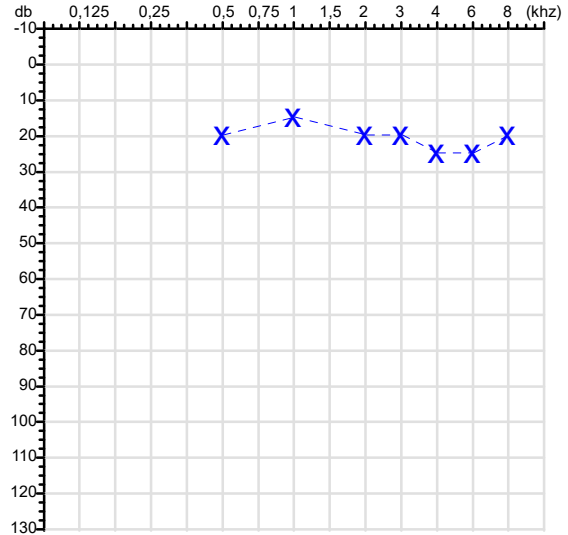

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	25	25	25

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

**Lauda Clínico OD**

Audição normal

**Lauda Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :FBA07D504C30F977200DC54399752FE7  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Gedeon Batista Dos Santos*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 818155**

**Paciente**

Nome : GEDEAN BATISTA DOS SANTOS

CPF : 03095528183

RG : /

Cargo : TORNEIRO MECANICO NIVEL I

Nascimento : 12/06/1989

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2026



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:26043010164144

Data:30/04/2026

Paciente:GEDEAN BATISTA DOS SANTOS

Nasc.:12/06/1989 RG :-

CPF:03095528183

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=491707572431201189438153262744>

