


CPF :576.869.042-53	Paciente :Fredeson Roberto Souza da Silva	RG :/
CNPJ : 11.595.396/0001-83	Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP	
Nascimento :13/02/1975	Idade : 51 anos	
Motivo :Admissional	Setor :ALVENARIA	
Reposuo :14h	Função :AJUDANTE	
Data do Exame : 30/04/2026		

**Orelha Direita**

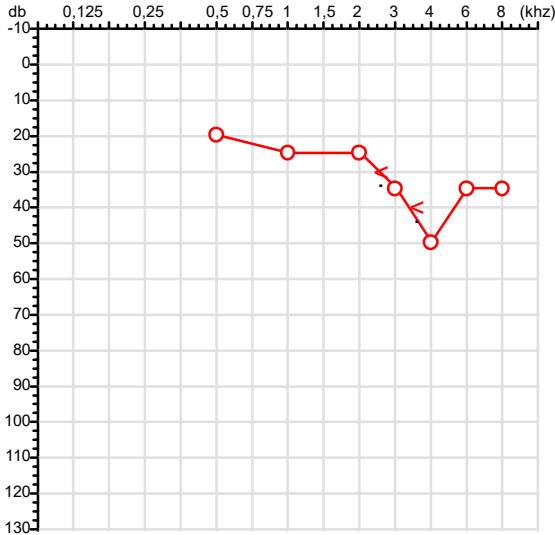

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	35	50	35	35

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	35	50	35	40


**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

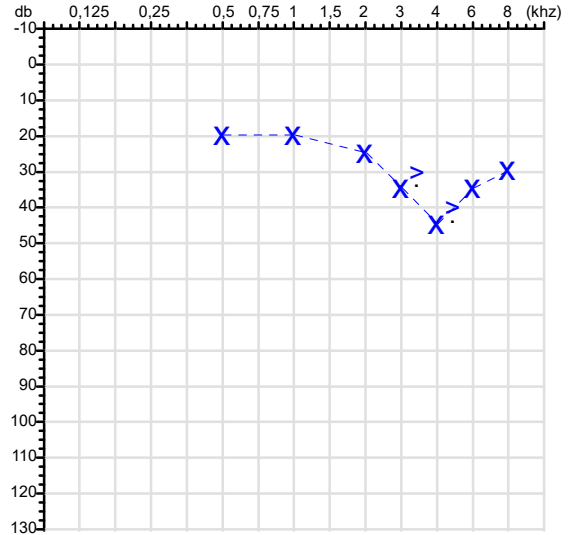

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	45	35	30

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	45	35	38

**Laudo Clínico OE**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :64849836FC988989693CCEF1D9881205

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Fredeson Roberto Souza da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	FREDESON ROBERTO SOUZA DA SILVA		ID1	818287	Sexo	Masculino	Idade	51,2	Peso (kg)	99,00	Altura (cm)	178,0
Agrupamento	--	D.O.B.	13/02/1975	--	BMI (kg/m2)	31,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 89,4% e um valor FVC de 3,92 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:41	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L <b>3,92</b>	4,57	86	
FEV1	L <b>3,51</b>	3,64	96	
FEV1/FVC%	% <b>89,4</b>	79,7	112	
FEV1/Vcmax%	% <b>89,4</b>	79,7	112	

