



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 45161073000101 Fantasia : LUMIMAQ SOLUCOES INDUSTRIAIS
Razão Social : LMQ SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Endereço : R DOS BIGUAS (LOT H P ARRUDA) N.º 19 Complemento : QUADRA34 SALA 02
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78118700

Funcionário

Nome : Ronald Fernando Lopes da Silva Setor: MANUTENCAO
CPF : 08205318123 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 15/10/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 30 de abril de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315



Autenticação Assintatura :72FF11AC0F58FD92AD3554F8442C0364
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 30/04/2026
Primeiro Nome: RONALD FERNANDO
Sobrenome: LOPES DA SILVA
Altura (cm): 170.0
Peso (kg): 79.0

Data de nascimento: 15/10/2004
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: LMQ SOLUCOES
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

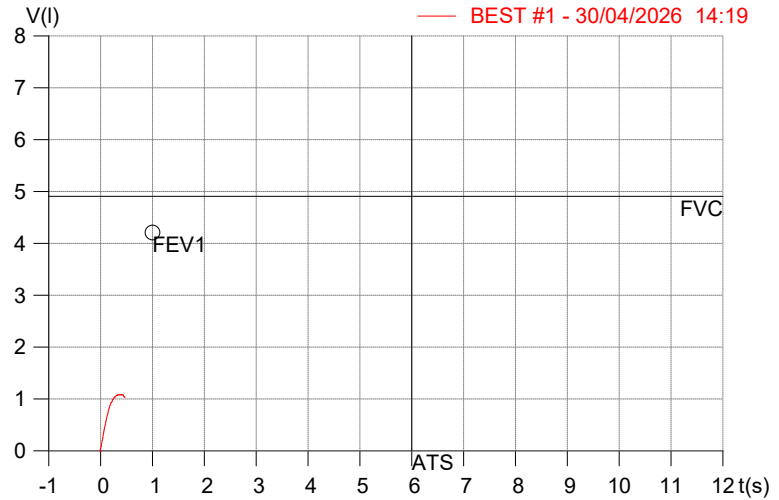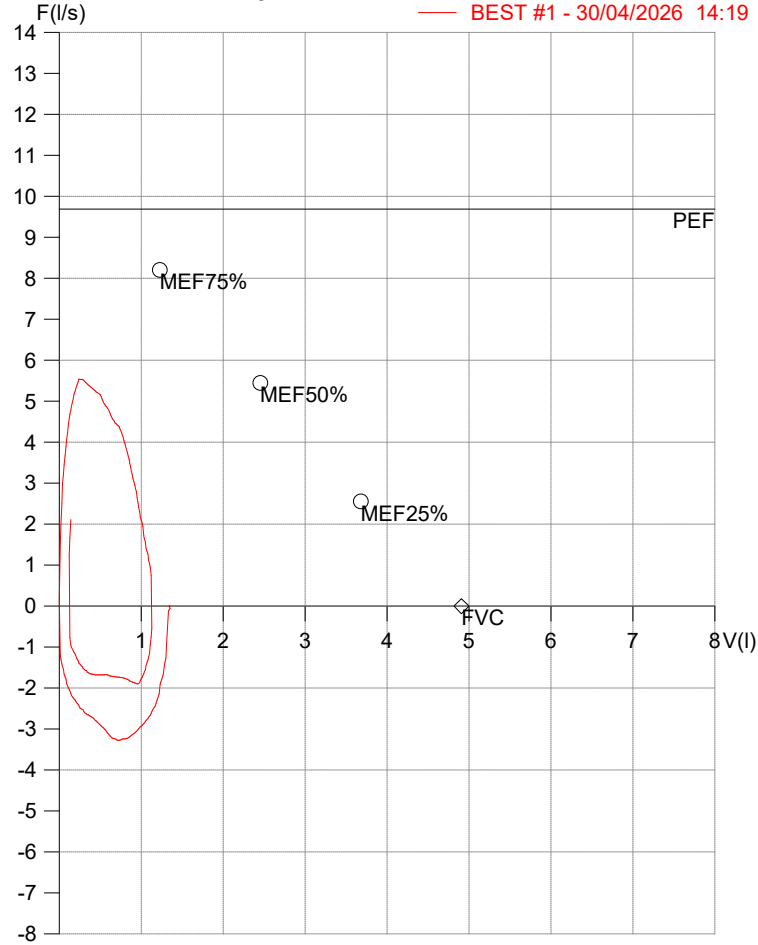

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.91	1.14	23.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.91	1.14	23.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.69	5.54	57.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		1.90	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.10	4.73	92.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.20	5.52	67.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.44	4.80	88.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.55	3.59	140.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	581.1	332.2	57.2

Diagnóstico:
 Espirometria normal

Cod.: 580939	Paciente: Ronald Fernando Lopes da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 30/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/04/2026 Liberado em: 30/04/2026 17:53

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,48	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.360/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	38,9%	1.696/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	38,9%	1.696/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,2%	140/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	22/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	45,0%	1.962/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	12,4%	541/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	214.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	15,1	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
CRBM - 24963



Nome: RONALD FERNANDO LOPES DA SILVA
Médico: HISMET
Data: 05/05/2026
Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Data Nasc.: 15/10/2004
CRM: 175069-MT
Protocolo: 1069492
Senha: 672775

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

- Textura óssea normal.
- Corpos vertebrais íntegros e alinhados.
- Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe



Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT
1/1