



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Demarci Goncalves Santana Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 93587112134 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 15/12/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/25

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 5 de maio de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



Autenticação Assinatura :CBBC5D3E3EDA51AE78F206964D5232C8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :935.871.121-34	Paciente :DEMARCÍ GONCALVES SANTANA	RG :/
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :15/12/1977	Idade : 48 anos	
Motivo :Demissional	Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA	
Reposo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 05/05/2026		

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda

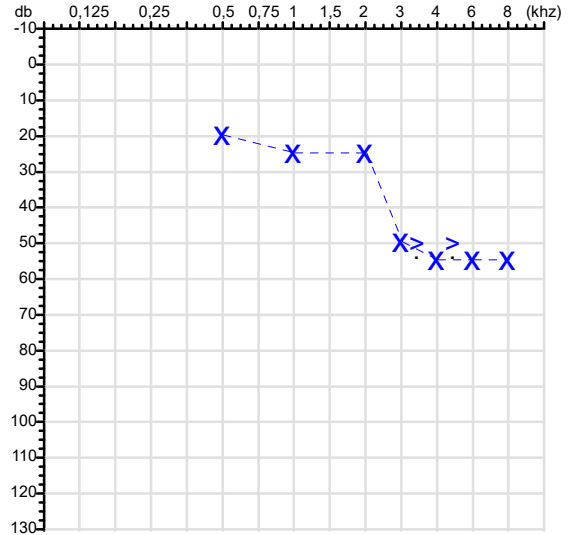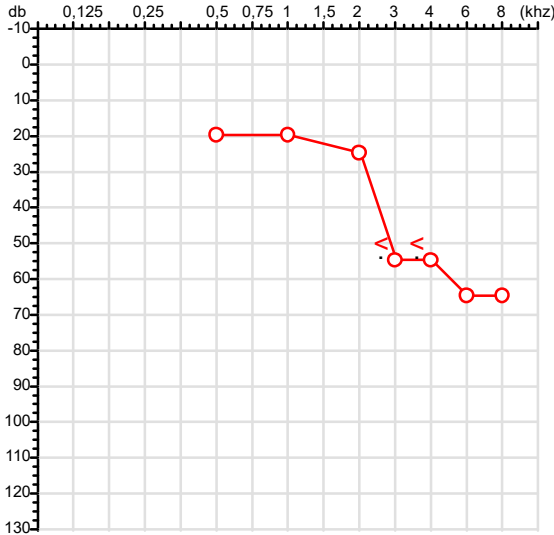

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	55	55	65	65

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	50	55	55	55

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	50	50	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	50	50	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	55	55	65	58

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	50	55	55	53

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente em rampa

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :62D6F9BE1FF839FFB4CD168DD3578D7C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Demarci Gonçalves Santana

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 581273	Paciente: Demarci Goncalves Santana	Sexo: Feminino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 05/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 93587112134	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/05/2026 Liberado em: 05/05/2026 10:49

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,55	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,5	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	38,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,5	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	9.610/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	69,9%	6.717/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	69,9%	6.717/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,7%	67/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	38/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	22,9%	2.201/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,1%	586/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	272.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662