


CPF :007.280.021-67 Paciente :Aparecido Adilson Dias de Moura RG :15061590/SSP MT
 CNPJ :26.163.786/0001-51 Razão :PRIME INOX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS METALURGICOS LTDA ME
 Nascimento :28/01/1983 Idade : 43 anos
 Motivo :Periódico Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :OPERADOR DE MAQUINAS
 Data do Exame : 06/05/2026

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda

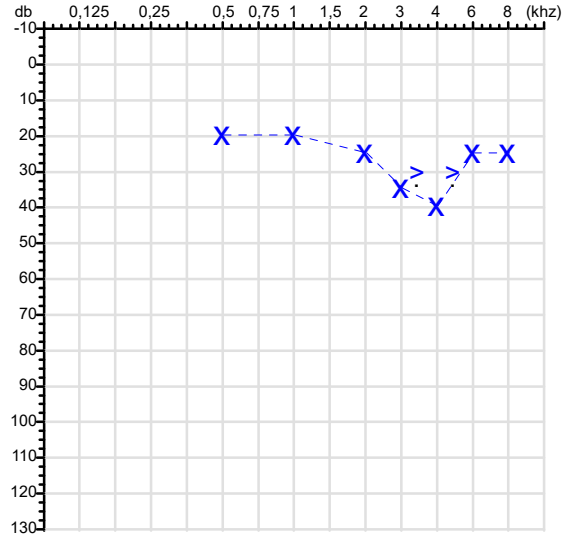

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	40	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	40	25	33

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C648B51FED97067D1A15486FF35ABD6A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aparecido Adilson Dias de Moura

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	APARECIDO ADILSON DIAS DE MOURA		ID1	819292	Sexo	Masculino	Idade	43,2	Peso (kg)	93,00	Altura (cm)	168,0
Agrupamento	--	D.O.B.	28/01/1983	--	BMI (kg/m ²)	33,0	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:55	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,42	4,16	82	
FEV1	L 3,20	3,39	94	
FEV1/FVC%	% 93,6	81,7	114	
FEV1/Vcmax%	% 93,6	81,7	114	

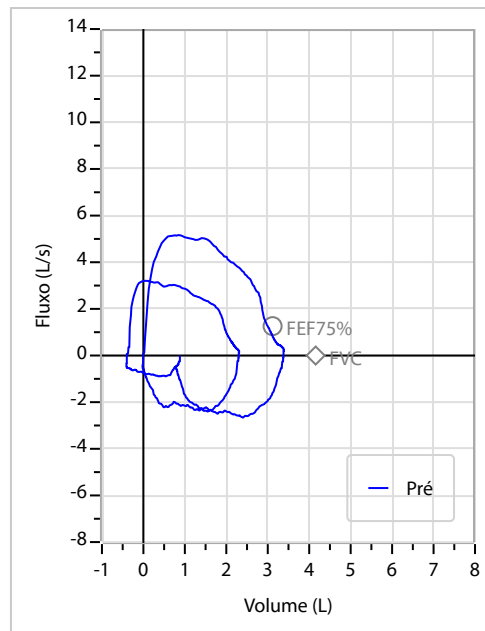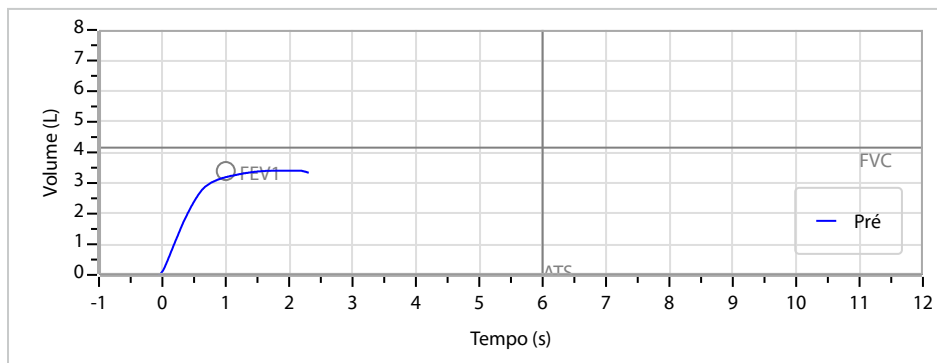

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 93,6% e um valor FVC de 3,42 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____