
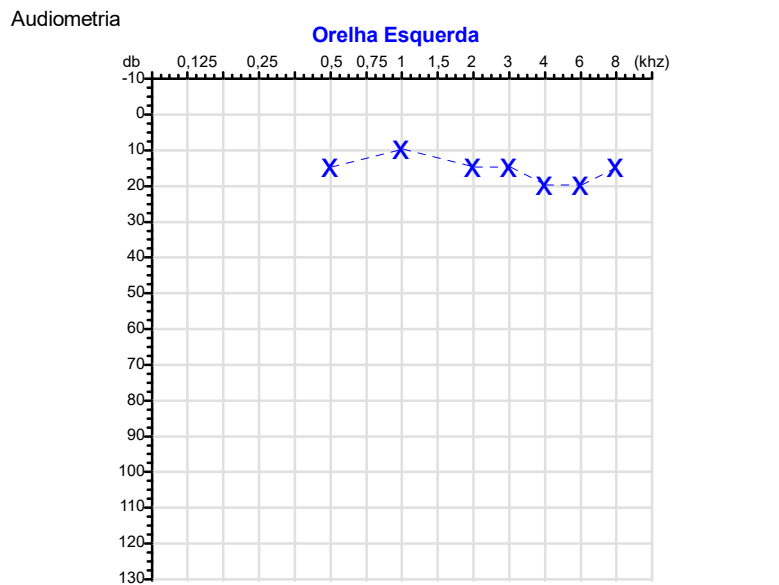


CPF :026.622.841-02	Paciente :Helton Junior Luz de Araujo	RG :16809475/SSP/MT
CNPJ :26.163.786/0001-51	Razão :PRIME INOX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS METALURGICOS LTDA ME	
Nascimento :24/02/1987	Idade : 39 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :ENCARREGADO	
Data do Exame : 07/05/2026		

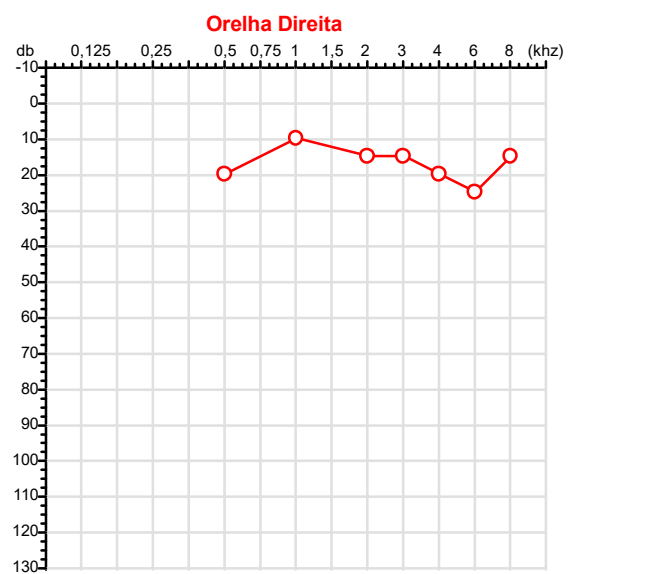

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD
Audição normal

Laudo Clínico OE
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :785DF6891AFA1B0D800B7A20AE0E3E24
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Helton Junior Luz de Araujo
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	HELTON JUNIOR LUZ DE ARAUJO		ID1	819657	Sexo	Masculino	Idade	39,1	Peso (kg)	76,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	24/02/1987	--	BMI (kg/m2)	24,8	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,69 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:16	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,69	4,67	79	
FEV1	L	3,68	3,82	96	
FEV1/FVC%	%	99,6	82,0	121	
FEV1/Vcmax%	%	99,6	82,0	121	

