



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43201006000130 Fantasia : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Razão Social : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço : AVENIDA A N.º S/N Complemento : LOTE 01
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098900

Funcionário

Nome : Pedro Otavio Fernandes Carneiro Setor: OBRA
CPF : 07516832138 Cargo: SERVENTE DE OBRA
RG : / Nascimento: 30/03/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 7 de maio de 2026


Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075


Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :79894305FB05A57E4C325D5D479C631E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :075.168.321-38	Paciente :PEDRO OTAVIO FERNANDES CARNEIRO	RG :/
CNPJ :43.201.006/0001-30	Razão :CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Nascimento :30/03/2002	Idade : 24 anos	
Motivo :Demissional	Setor :OBRA	
Reposuo :14h	Função :SERVENTE DE OBRA	
Data do Exame : 07/05/2026		

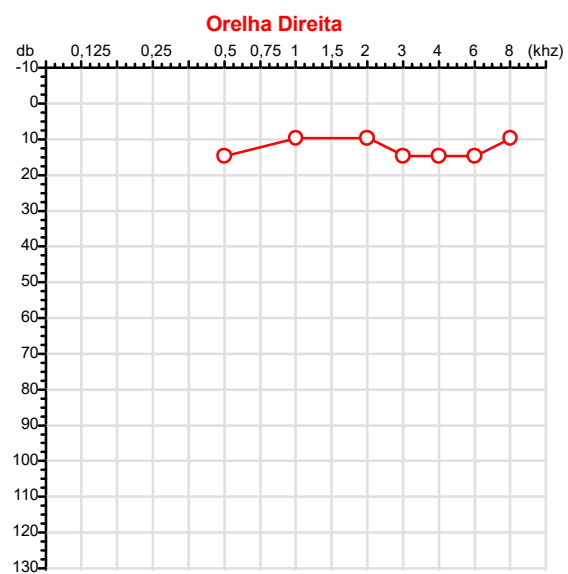

Audiometria

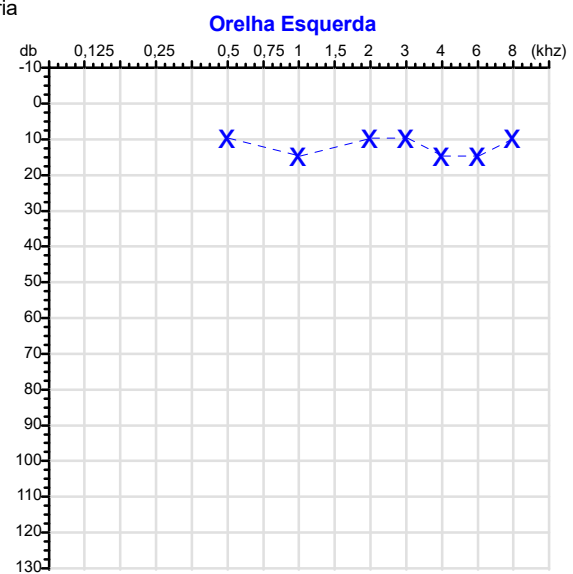

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	10	15	15	13

Lauda Clínico OD
 Audição normal

Lauda Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :3FC6D039AECEC709ACBA1BB313814821
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Pedro Otavio Fernandes Carneiro
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2605071446379

Data:07/05/2026

Paciente:Pedro Otavio Fernandes Carneiro

Nasc.:30/03/2002 RG :-

CPF:07516832138

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=825567132039034663214584897344>

