



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Jose Luiz Ferreira Barbosa de Noronha Setor: DISTRIBUICAO - NUCLEO - DISTRIBUICAO  
CPF : 12463282401 Cargo: MONTADOR DE NUCLEO V  
RG : 3472064-2 / SSP/MT Nascimento: 18/01/1996

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL



Cuiabá 8 de maio de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :EE9A5C156B820EE2926229CBFFC5E0A2  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :124.632.824-01 Paciente :Jose Luiz Ferreira Barbosa de Noronha RG :3472064-2/SSP/MT  
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
 Nascimento :18/01/1996 Idade : 30 anos  
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Ocupação :DISTRIBUICAO - NUCLEO - DISTRIBUICAO  
 Repouso :14h Função :MONTADOR DE NUCLEO V  
 Data do Exame : 08/05/2026

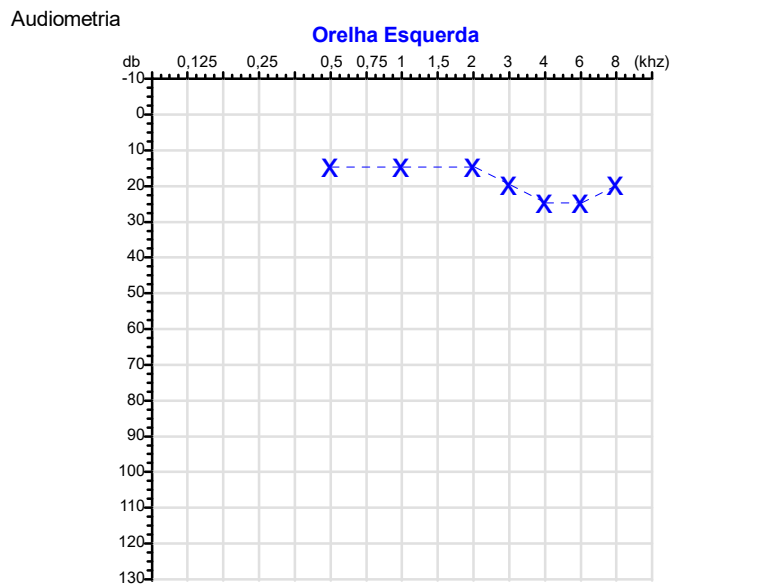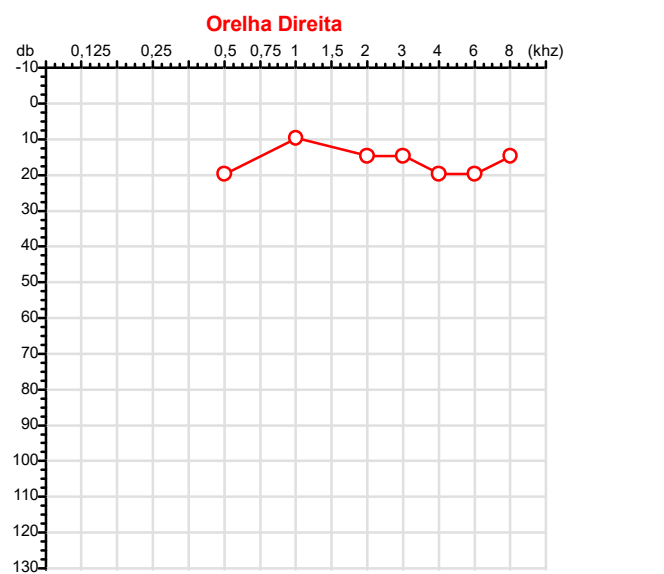

**Aérea**

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

**Ossea**

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

**Lauda Clínico OD**  
 Audição normal

**Lauda Clínico OE**  
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :5CCE8E466D2686C67189AD3B263245AB  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Jose Luiz Ferreira Barbosa de Noronha*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26050810423844      Data:08/05/2026  
Paciente:Jose Luiz Ferreira Barbosa de Noronha  
Nasc.:18/01/1996    RG :3472064-2-SSP/MT      CPF:12463282401  
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=600580082558130086553151636369>

