



CPF :037.854.151-09 Paciente :Cristiane Jesus Santos RG :22039783/SSP MT
 CNPJ :76.472.349/0004-30 Razão :DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA
 Nascimento :01/12/1987 Idade : 38 anos
 Motivo :Periódico Setor :TELEVENDAS
 Repouso :14h Função :TELEVENDAS
 Data do Exame : 08/05/2026

Orelha Direita

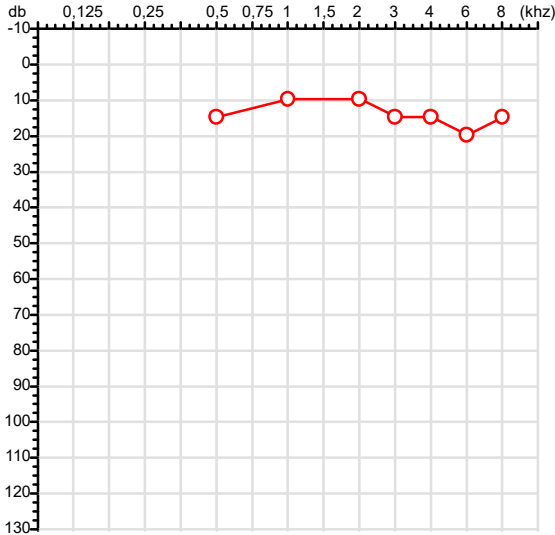

Audiometria

Orelha Esquerda

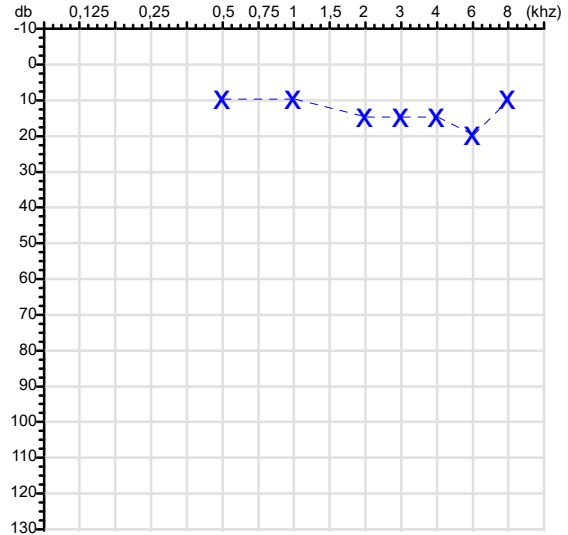

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	15	15	15	20	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	15	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4E5E8C088A324FC1D6F4862798AADD14
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cristiane Jesus Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025