



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Rangel Farias Nascimento Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 08065731554 Cargo: OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA
RG : / Nascimento: 20/04/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL



Cuiabá 11 de maio de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :9E0EF0F12A733BBDF954384B2C692070
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :080.657.315-54	Paciente :Rangel Farias Nascimento	RG :/
CNPJ :14.915.029/0001-08	Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :20/04/2002	Idade : 24 anos	
Motivo :Admissional	Setor :TERRAPLANAGEM	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	
Data do Exame : 11/05/2026		

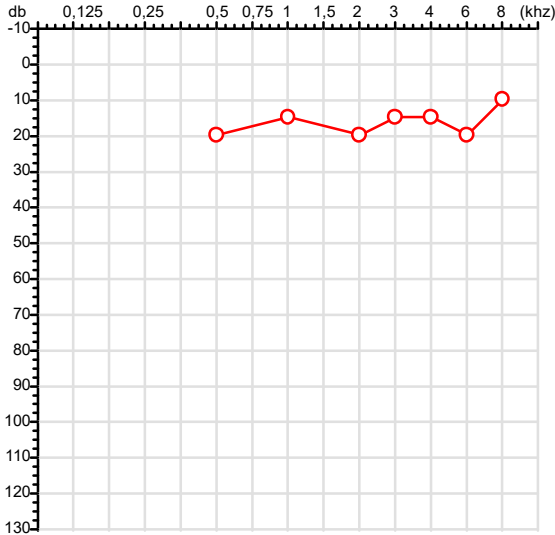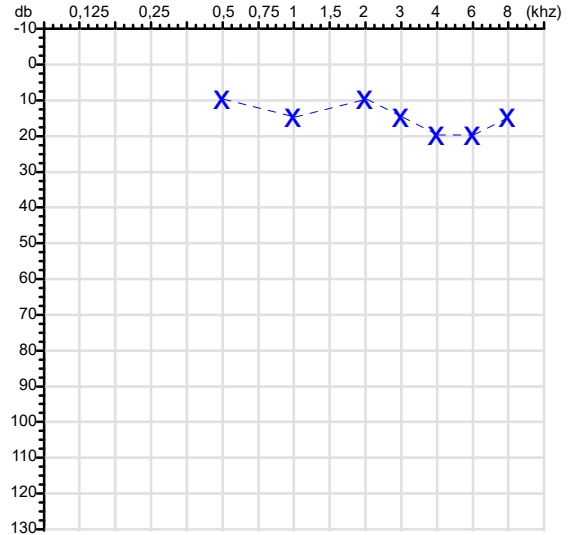Orelha Direita

Audiometria
Orelha Esquerda

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	15	15	20	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :81167716C63D3BEC6EE25CE7D374C3EB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rangel Farias Nascimento

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 820323
Primeiro Nome: RANGEL FARIAS
Sobrenome:
Data: 11/05/2026

Data de nascimento: 20/04/2002
Sexo : Macho
Peso (kg): 105.0
Altura (cm): 172.0

Capacidade Vital Forçada

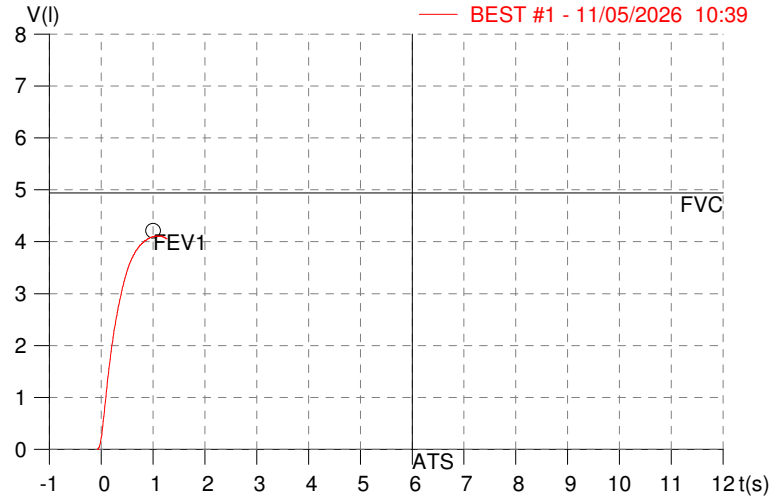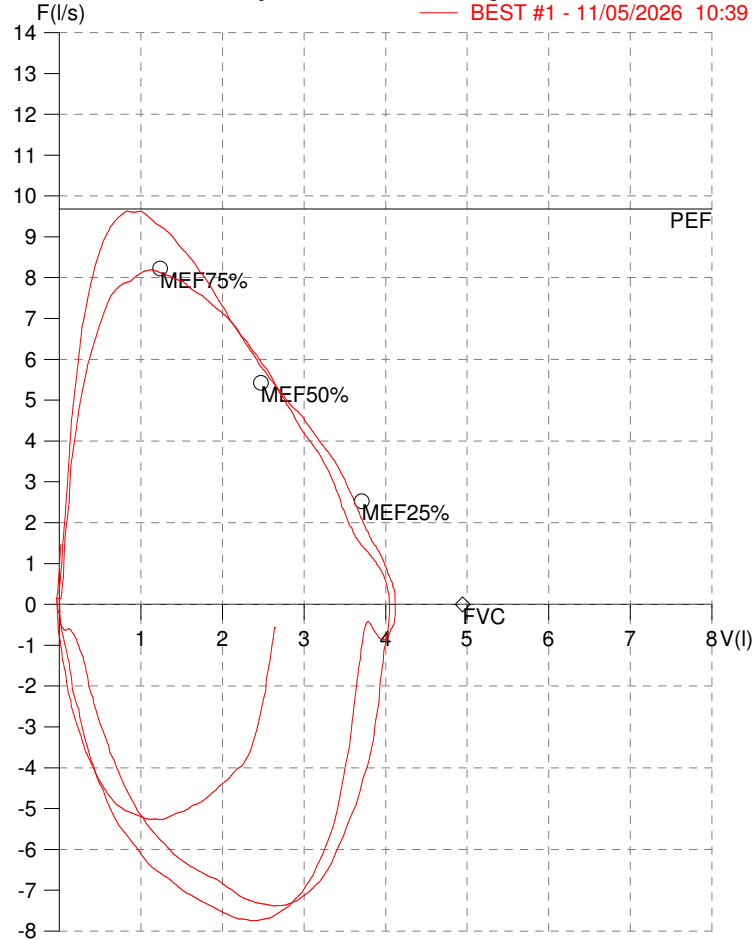

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.94	4.13	83.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.94	4.13	83.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.21	4.11	97.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.68	9.63	99.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.74	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.9	99.6	120.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.00	6.58	131.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.23	9.63	117.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.42	7.00	129.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.53	4.25	168.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	580.7	577.7	99.5

Diagnóstico:
 Espirometria normal

Impresso 11/05/2026



Cod.: 582081	Paciente: Rangel Farias Nascimento	Sexo: Masculino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 11/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF: 080.657.315-54	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**76 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/05/2026 Liberado em: 11/05/2026 13:50

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dLDra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 582081	Paciente: Rangel Farias Nascimento	Sexo: Masculino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 11/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF: 080.657.315-54	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/05/2026 Liberado em: 11/05/2026 13:36

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	6,82	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	17,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	51,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	74,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	25,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	9.260/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	52,2%	4.834/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	52,2%	4.834/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	6,8%	630/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	74/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	31,6%	2.926/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,6%	796/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	273.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,1	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612