



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Pedro Manoel Silva Carvalho Setor: APOIO
CPF : 12814722395 Cargo: AUXILIAR GERAL
RG : / Nascimento: 10/02/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de maio de 2026



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :E4A13A45B52355C28FDC3139341BB33D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :128.147.223-95	Paciente :Pedro Manoel Silva Carvalho	RG :/
CNPJ :14.915.029/0001-08	Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :10/02/2005	Idade : 21 anos	
Motivo :Admissional	Setor :APOIO	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR GERAL	
Data do Exame : 11/05/2026		

Orelha Direita

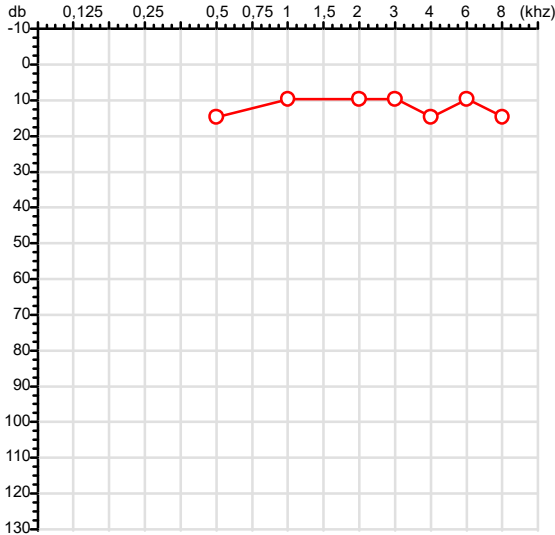

Audiometria

Orelha Esquerda

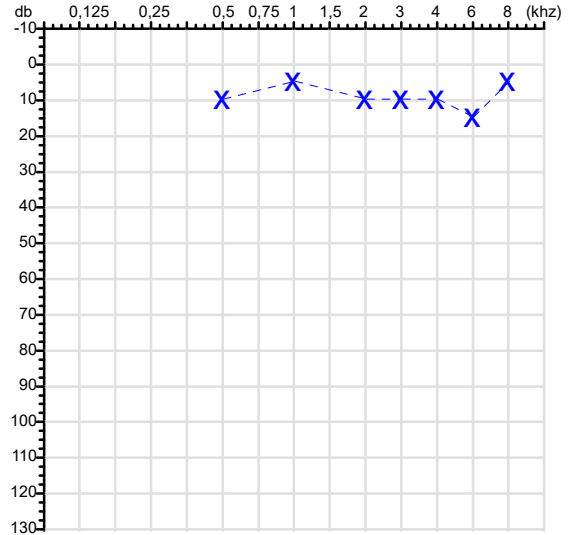

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	10	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	10	15	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	10	12

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	10	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DE018259873966AC8F73141C93BD7DFF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Pedro Manoel Silva Carvalho

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 820362
Primeiro Nome: PEDRO MANOEL SILVA
Sobrenome:
Data: 11/05/2026

Data de nascimento: 10/02/2005
Sexo : Macho
Peso (kg): 50.0
Altura (cm): 150.0

Capacidade Vital Forçada

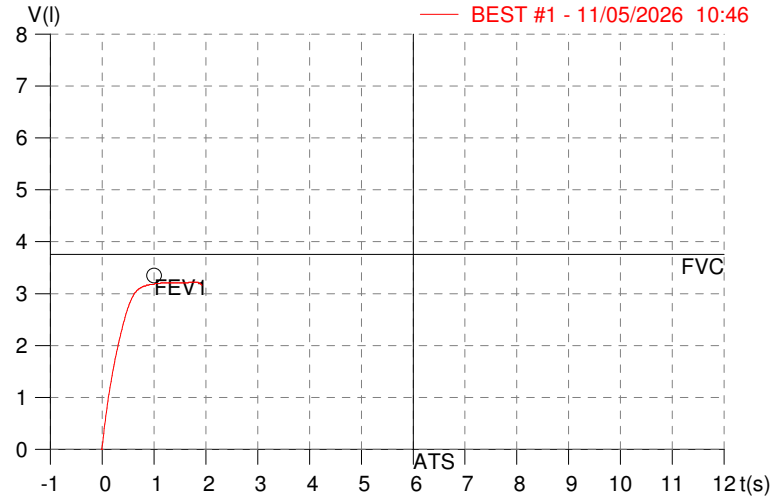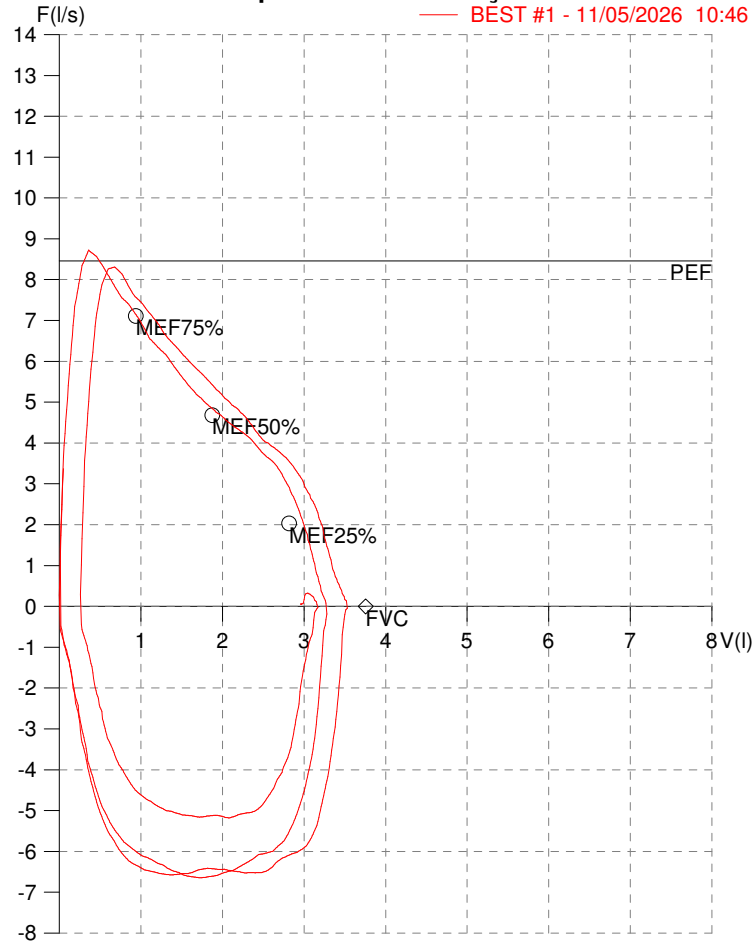

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.75	3.29	87.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.75	3.29	87.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.35	3.25	97.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.46	8.72	103.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		6.65	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.4	98.8	118.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.71	5.24	111.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.11	7.40	104.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.68	5.29	112.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.03	3.86	190.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	507.4	523.2	103.1

Diagnóstico:
Espirometria normal

Impresso 11/05/2026

Protocolo:2605111204219

Data:11/05/2026

Paciente:PEDRO MANOEL SILVA CARVALHO

Nasc.:10/02/2005 RG :-

CPF:12814722395

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=087893993388534037511078963486>

