


CPF :055.960.329-05 Paciente :JUCIMAR RODRIGUES BORGES RG :20352778/SSP/MT
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :08/06/1987 Idade : 38 anos
 Motivo :Periódico Setor :REFORMA - PINTURA - REFORMA
 Repouso :14h Função :LIDER DE PRODUCAO PLENO
 Data do Exame : 12/05/2026

Orelha Direita

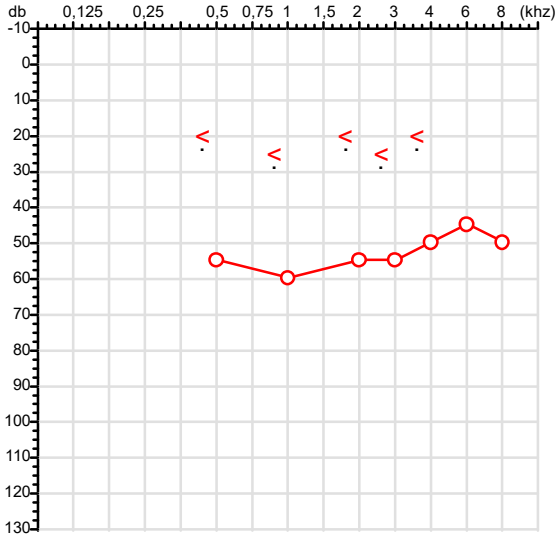

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	55	60	55	55	50	45	50

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	20	25	20	25	20	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	55	60	55	57	55	50	45	50


Laudo Clínico OD

Perda aud. mista de grau moderadamente severo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

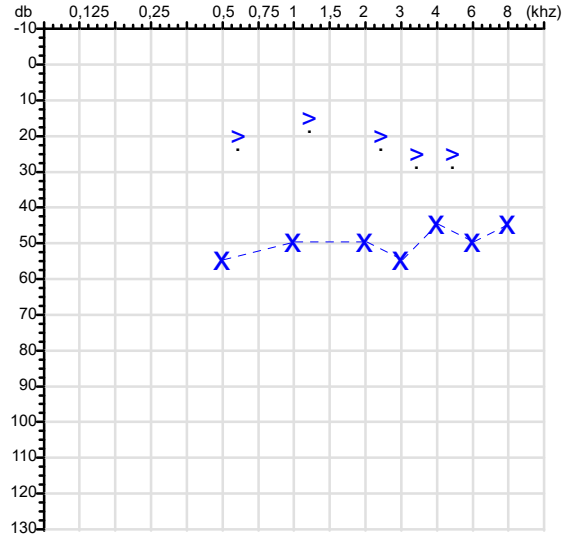

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	55	50	50	55	45	50	45

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	20	15	20	25	25	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	55	50	50	52	55	45	50	50

Laudo Clínico OE

Perda auditiva mista de grau moderado

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3A01E6536A34D6EE511B8FBA1F313C71
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jucimar Rodrigues Borges

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025