



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11392754000150 Fantasia : SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS
Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78168000

Funcionário

Nome : Mario Alves Martins Setor: GRAXARIA
CPF : 68833253104 Cargo: OPERADOR PROCESSO DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 14/10/1979

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL



Cuiabá 12 de maio de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura : AEA5300F970897F43D38FC2805F7AFA9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :688.332.531-04 Paciente :MARIO ALVES MARTINS RG :/
 CNPJ :11.392.754/0001-50 Razão :SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
 Nascimento :14/10/1979 Idade : 46 anos
 Motivo :Demissional Setor :GRAXARIA
 Repouso :14h Função :OPERADOR PROCESSO DE PRODUCAO
 Data do Exame : 12/05/2026

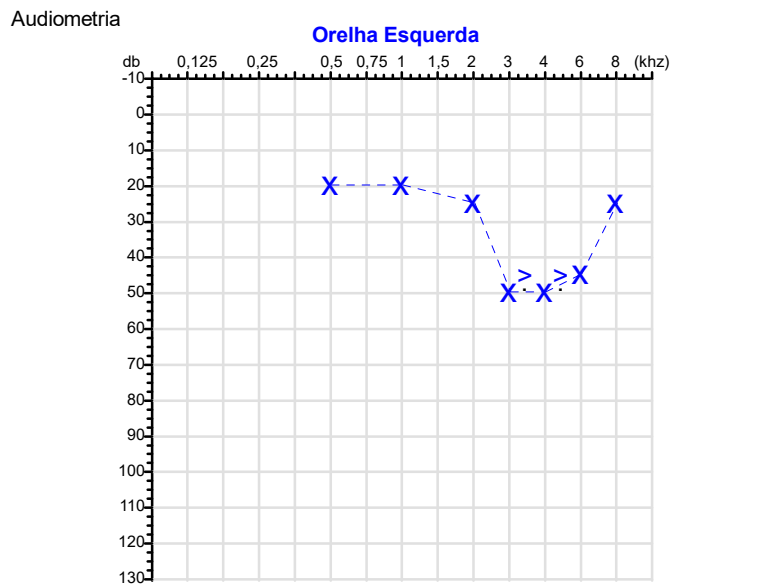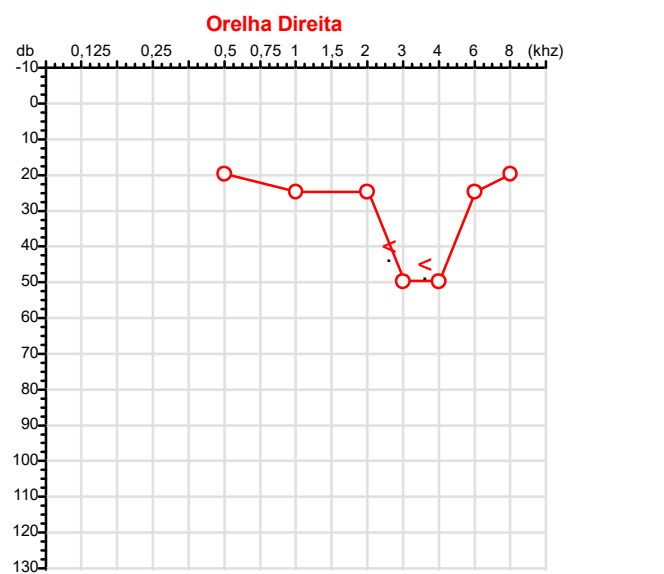

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	50	50	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	50	50	45	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	45	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	45	45	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	50	50	25	42

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	50	50	45	48

Laudo Clínico OD
 Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Laudo Clínico OE
 Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :5F7D46854EF011EA87219B6B6A3C934C
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Mario Alves Martins
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 582231	Paciente: Mario Alves Martins	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 12/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 68833253104	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/05/2026 Liberado em: 13/05/2026 10:48

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,03	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.020/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,1%	3.738/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,1%	3.738/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,0%	60/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	42/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	30,2%	1.818/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	6,0%	361/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	114.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,130%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	16,4	15,0 a 17,9%

Plaquetas repetida e confirmada (automação/lâmina) com a mesma amostra. Presença de agregados plaquetários. Fica à critério médico uma re-coleta para confirmação.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Protocolo:2605121020359

Data:12/05/2026

Paciente:MARIO ALVES MARTINS

Nasc.:14/10/1979 RG :-

CPF:68833253104

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à DIREITA
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=167316271150757005556249196201>

