


CPF :833.358.111-00	Paciente :Marcia Souza de Almeida Silva	RG :1058828-0/ssp/mt
Nascimento :01/07/1977	Idade : 48 anos	
Motivo :Complementar	Setor :	
Repouso :14h	Função ....	
Data do Exame : 12/05/2026		

**Orelha Direita**

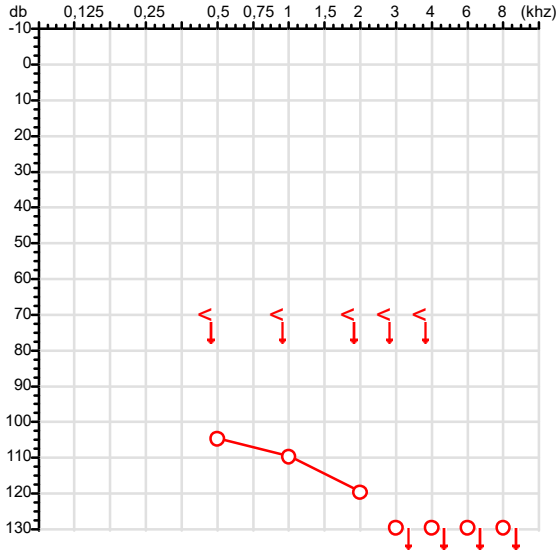

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	105	110	120	AUS	AUS	AUS	AUS

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	105	110	120	112	AUS	AUS	AUS	130


**Laudo Clínico OD**

Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

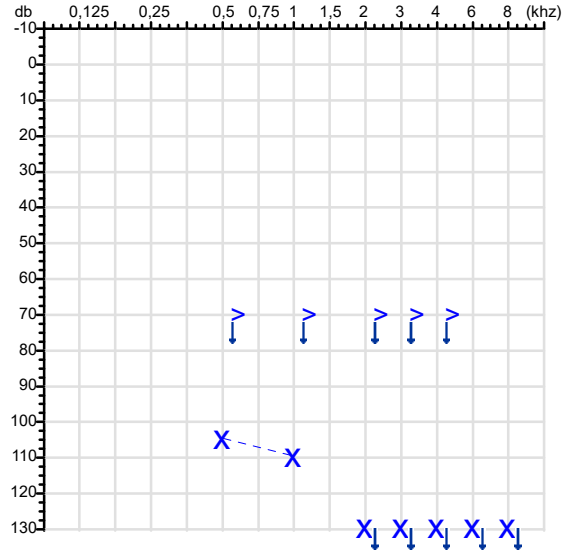

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	105	110	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	105	110	AUS	115	AUS	AUS	AUS	130

**Laudo Clínico OE**

Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :7800BAB660EA2271CE720332AA793008

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Marcia Souza de Almeida Silva*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025