


# Exame n.º :821187

CPF :002.524.101-06      Paciente :Claudio Francisco Viegas Porto      RG :/  
 CNPJ : 11.595.396/0001-83      Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP  
 Nascimento :12/08/1982      Idade : 43 anos  
 Motivo :Demissional      Setor :ALVENARIA  
 Repouso :14h      Função :AJUDANTE  
 Data do Exame : 13/05/2026

### Orelha Direita

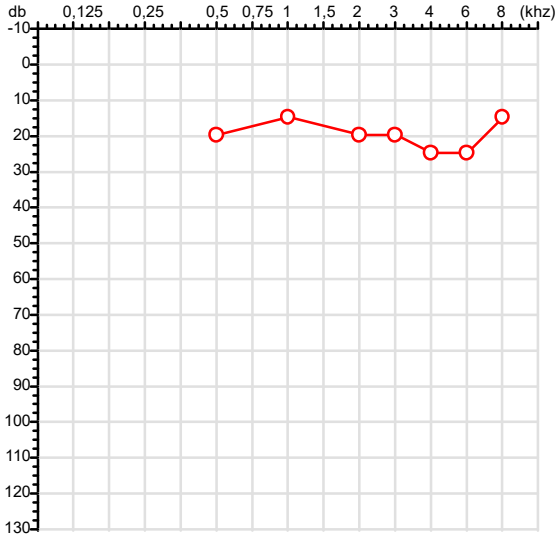

#### Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	15

#### Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

#### Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


#### Lauda Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Audiometria

### Orelha Esquerda

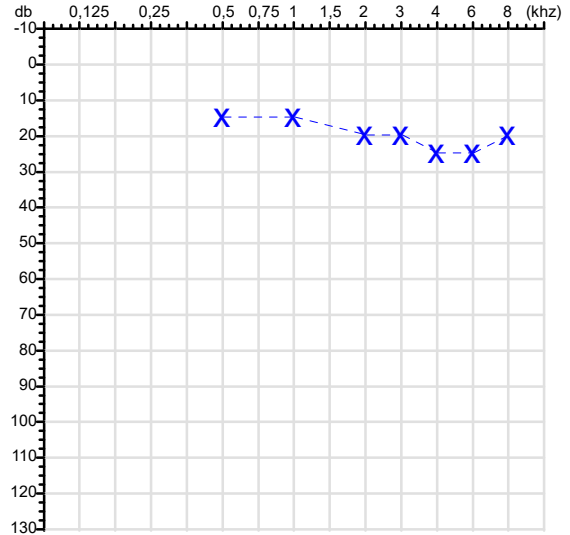

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

#### Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F591D1ACFB6E6A7401A4FFD85CF8F96F  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Claudio Francisco Viegas Porto*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	Claudio Francisco Viegas Porto		ID1	821187	Sexo	Masculino	Idade	43,7	Peso (kg)	61,00	Altura (cm)	161,0
Agrupamento	--	D.O.B.	12/08/1982	--	BMI (kg/m2)	23,5	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,85 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	15:46	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L <b>2,85</b>	3,74	76	
FEV1	L <b>2,62</b>	3,08	85	
FEV1/FVC%	% <b>91,9</b>	82,2	112	
FEV1/Vcmax%	% <b>91,9</b>	82,2	112	

