



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 821402

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

### Funcionário

Nome : Carlos Eduardo Figueiredo Silva Souza

Setor : DISTRIBUICAO - BOBINAGEM BT - DISTRIBUICAO

CPF : 033.808.781-89

Cargo : AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento : 03/10/2006

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS
02.01.001	FISICO	RUÍDO		MECANICO/ACIDENTES	TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	14/05/2026	ACUIDADE VISUAL	295	14/05/2026	EXAME CLINICO
281	14/05/2026	AUDIOMETRIA TONAL	1075	14/05/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

### Parecer

Apto

Observações:



*Carlos Eduardo Figueiredo Silva Souza*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

14 de maio de 2026

*Dr. Rafael Corrêa da Costa*  
Médico - CRM-MT 8885  
Clínica Médica - RQE 6747  
Médico do Trabalho - RQE 6179  
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :33a88ca13f67ef3502865dd77906bf6  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Carlos Eduardo Figueiredo Silva Souza Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM BT - DISTRIBUICAO  
CPF : 03380878189 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : / Nascimento: 03/10/2006

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1


#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 14 de maio de 2026

Resultado: NORMAL

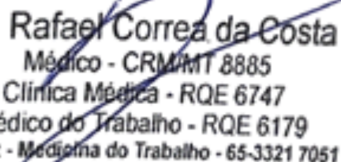
  
Dr. Rafael Corrêa da Costa  
Médico - CRM/MT 8885  
Clínica Médica - RQE 6747  
Médico do Trabalho - RQE 6179  
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :A2173E800A8073206BD86BE1A67A9611  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :033.808.781-89 Paciente :Carlos Eduardo Figueiredo Silva Souza RG :/  
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
 Nascimento :03/10/2006 Idade : 19 anos  
 Motivo :Admissional Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM BT - DISTRIBUICAO  
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE PRODUCAO  
 Data do Exame : 14/05/2026

**Orelha Direita**

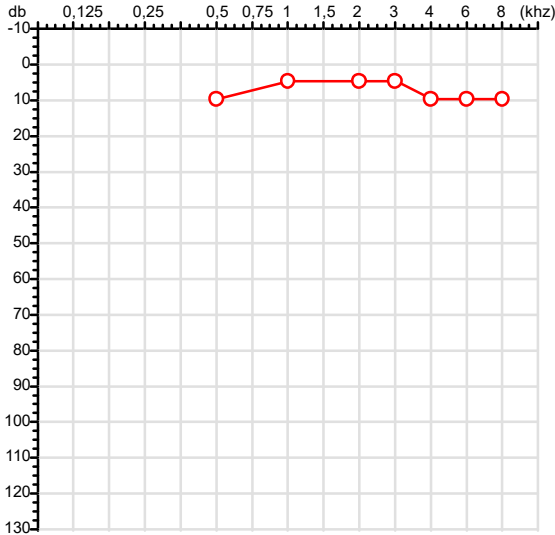

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

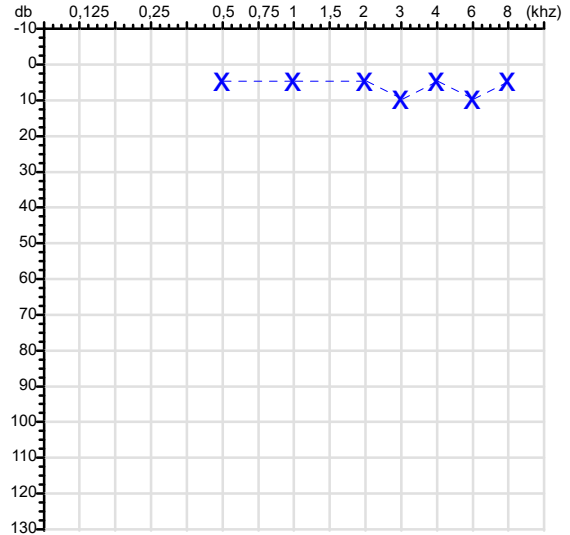

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	5	10	5

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	5	10	8

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C46515BF429213143834E6CDD0C875DD  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Carlos Eduardo Figueiredo Silva Souza*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2605141419139

Data:14/05/2026

Paciente:CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO SILVA SOUZA

Nasc.:03/10/2006 RG :-

CPF:03380878189

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=388602962933144382995256657720>

