



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Laryssa Leite Javorski Setor: MEDIA FORCA - ENGENHARIA E PROJETOS
CPF : 08385229124 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO MASTER
RG : / Nascimento: 09/09/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/100

OE: 20/100

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de maio de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :46986FAC2AEDF4C34959C0758931C9E0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :083.852.291-24 Paciente :Laryssa Leite Javorski RG :/
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAELELETRICOS LTDA
 Nascimento :09/09/2005 Idade : 20 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :MEDIA FORCA - ENGENHARIA E PROJETOS
 Repouso :14h Função :AUXILIAR ADMINISTRATIVO MASTER
 Data do Exame : 18/05/2026

Audiometria

Orelha Direita

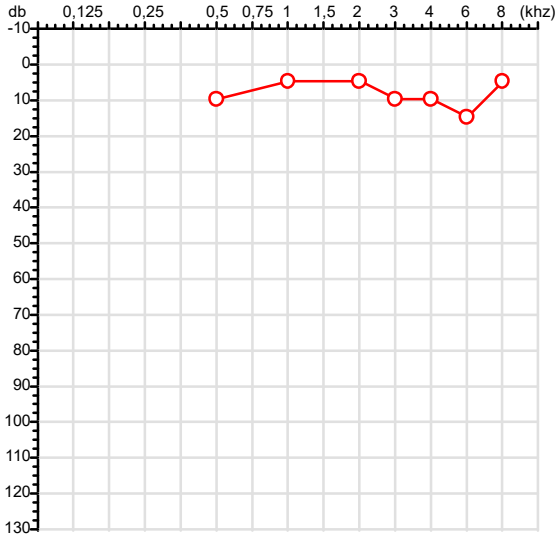

Orelha Esquerda

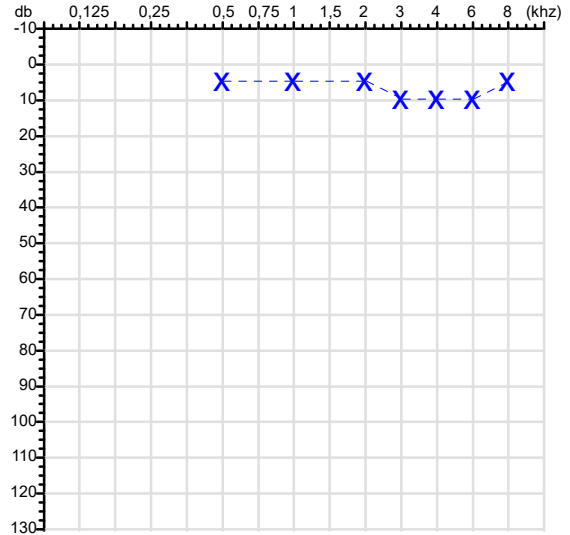

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	15	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	10	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	15	12

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	10	10	10

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :BFE49A55C764BB87E54038392F642903
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Laryssa Leite Javorski
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2605181405079

Data:18/05/2026

Paciente:LARYSSA LEITE JAVORSKI

Nasc.:09/09/2005 RG :-

CPF:08385229124

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=279870091705746207138968340041>

