

Nome	DAVI ISRAEL SILVEIRA DO AMARAL		ID1	822088	Sexo	Masculino	Idade	43,9	Peso (kg)	120,00	Altura (cm)	187,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	19/05/1982	ID2	--	BMI (kg/m2)	34,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 88,1% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 4,02 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.


Assinatura: \_\_\_\_\_

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	15:07	GLI	SENTADO


	Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	<b>4,02</b>	5,36	75	
FEV1	L	<b>3,54</b>	4,28	83	
FEV1/FVC%	%	<b>88,1</b>	80,2	110	
FEV1/Vcmax%	%	<b>88,1</b>	80,2	110	

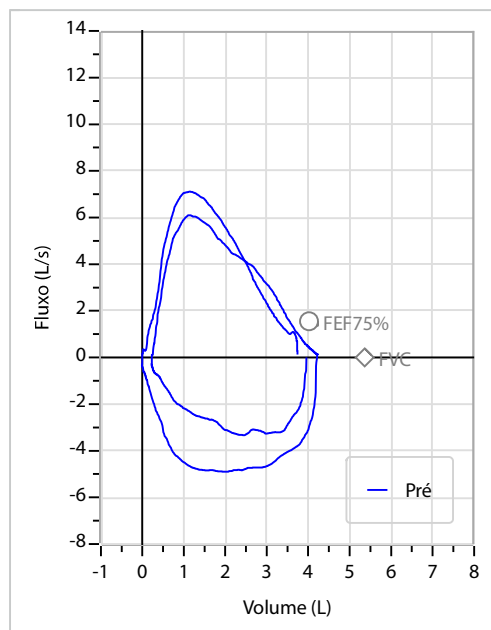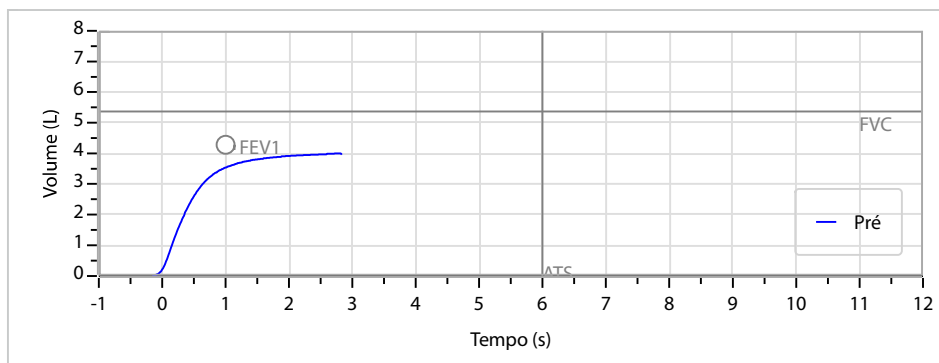

CPF :005.107.149-51	Paciente :Davi Israel Silveira do Amaral	RG :/
CNPJ :11.411.514/0001-56	Razão :A2A ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :19/05/1982	Idade : 43 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :ENGENHEIRO AGRIMENSOR	
Data do Exame : 14/05/2026		

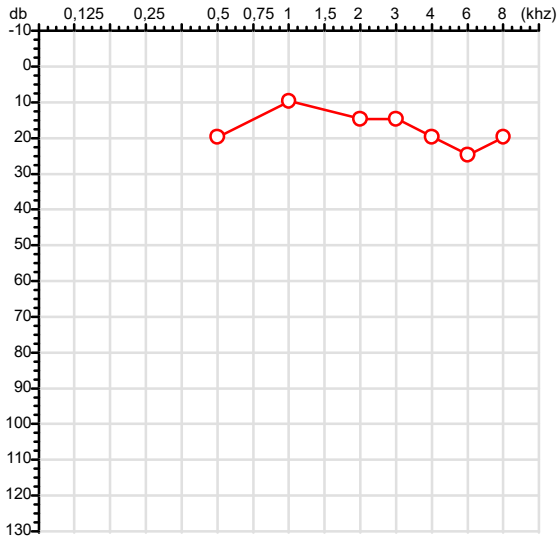**Orelha Direita**


## Audiometria

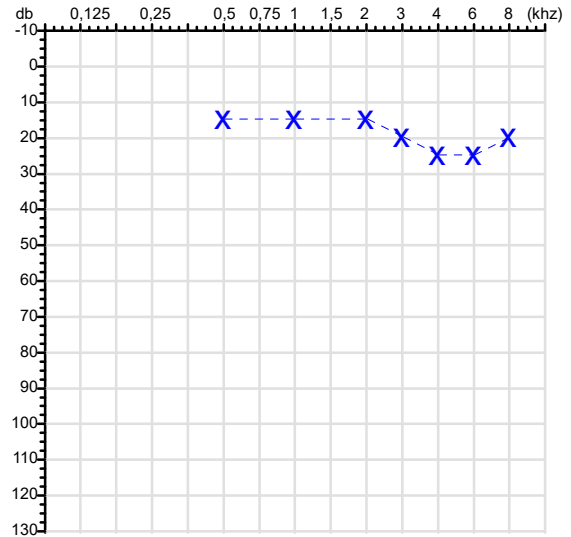**Orelha Esquerda**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3597B1436DADDA4C3931CDF9B64F9283

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Davi Israel Silveira do Amaral*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025