



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 822336

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 05.111.062/0001-94 Fantasia : PANTANEIRA
Razão Social : PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
Endereço : R DAS POMBAS N.º 10 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP : 78.110-002

Funcionário

Nome : Dayanne Alves Dos Santos **Sector:** SALA DE ABATE (PISO ESFOLA/TOALETE)
CPF : 063.071.281-60 **Cargo:** AUXILIAR DE RASTREABILIDADE I
RG : / **Nascimento:** 12/01/2001

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE MESMO NIVEL, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUCORTANTES, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	19/05/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	19/05/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
295	19/05/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Dayanne Alves Dos Santos

**** Assinado por biometria ****

19 de maio de 2026


Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura : b7a090466b803ba0b30c68d2f7137a44
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :063.071.281-60 Paciente :DAYANNE ALVES DOS SANTOS RG :/
 CNPJ :05.111.062/0001-94 Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Nascimento :12/01/2001 Idade : 25 anos
 Motivo :Demissional Setor :SALA DE ABATE (PISO ESFOLA/TOALETE)
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE RASTREABILIDADE I
 Data do Exame : 19/05/2026

Orelha Direita

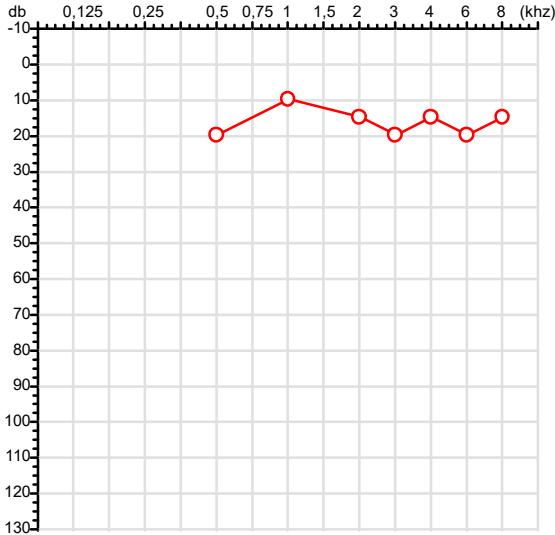

Audiometria

Orelha Esquerda

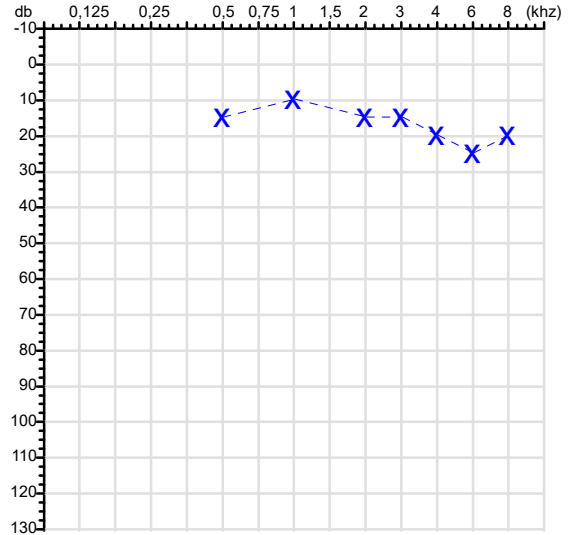

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	15	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FBC255B713541FAE28EC27F516280C14
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dayanne Alves Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 822336

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 05.111.062/0001-94

Fantasia : PANTANEIRA

Razão Social : PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA

Endereço : R DAS POMBAS N.º 10

Complemento :

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.110-002

Funcionário

Nome : Dayanne Alves Dos Santos

Setor: SALA DE ABATE (PISO ESFOLA/TOALETE)

CPF : 063.071.281-60

Cargo: AUXILIAR DE RASTREABILIDADE I

RG : /

Nascimento: 12/01/2001

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE MESMO NIVEL, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	19/05/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	19/05/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
295	19/05/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 19 de maio de 2026

Dayanne Alves Dos Santos

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=822336>



Cod.: 583138	Paciente: Dayanne Alves dos Santos	Sexo: Feminino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 19/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06307128160	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/05/2026 Liberado em: 19/05/2026 13:17

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,50	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,0	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,3	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,3	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.810/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	69,1%	5.397/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	69,1%	5.397/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,8%	141/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	39/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	20,5%	1.601/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,1%	633/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	286.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	12,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662