



CPF :063.081.153-98 Paciente :Jose Ivan Santos da Silva RG :/
 CNPJ :52.323.311/0001-95 Razão :VANESSA RIBEIRO DE OLIVEIRA OBRAS DE ALVENARIA
 Nascimento :30/12/1992 Idade : 33 anos
 Motivo :Demissional Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :PEDREIRO
 Data do Exame : 19/05/2026

Orelha Direita

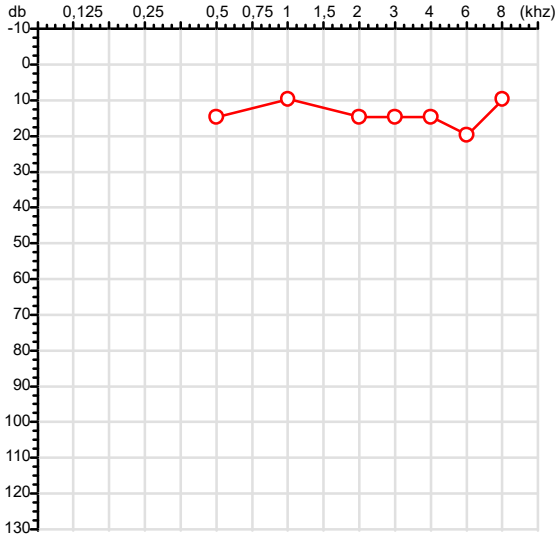

Audiometria

Orelha Esquerda

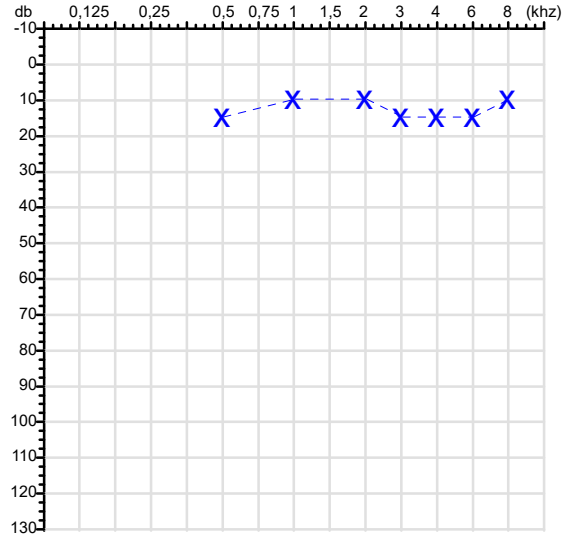

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2518074135A1621FCFED239C07A8FAAC
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Ivan Santos da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	JOSE IVAN SANTOS DA SILVA		ID1	822390	Sexo	Masculino	Idade	33,3	Peso (kg)	54,00	Altura (cm)	155,0
Agrupamento	--	D.O.B.	30/12/1992	--	BMI (kg/m2)	22,5	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	15	Cig/Dia	5
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,4% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,60 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:59	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	2,60	3,56	73
FEV1	L	2,54	3,02	84
FEV1/FVC%	%	97,4	84,8	115
FEV1/Vcmax%	%	97,4	84,8	115

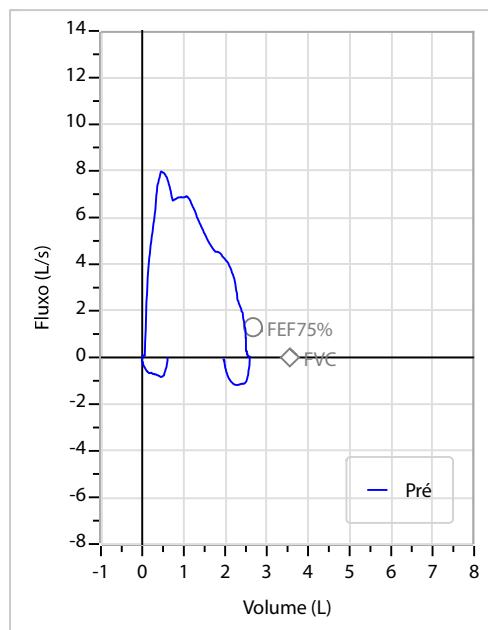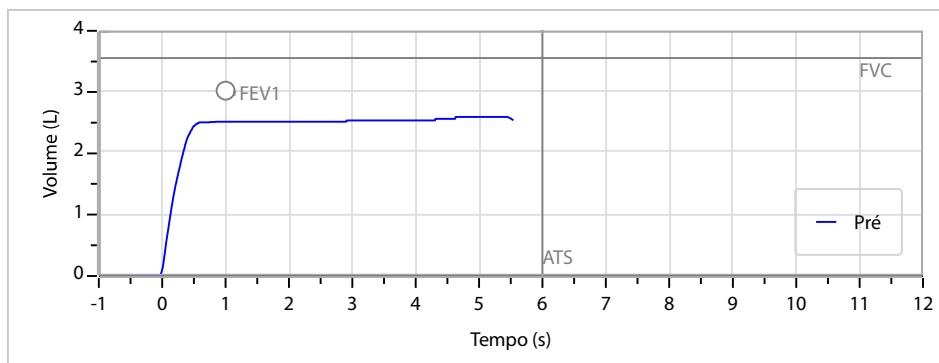



Exame Otológico

CNPJ : 52323311000195 Fantasia : PERFORMANCE OCUPACIONAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Razão Social : PERFORMANCE OCUPACIONAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Endereço : RUA ONDINA N.º 156
Complemento :
Cidade / UF : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP CEP : 15015205

Funcionário

Nome : JOSE IVAN SANTOS DA SILVA Setor: GERAL
CPF : 06308115398 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 30/12/1992 00:00:00

Orelha externa

Normal	Sim
Nódulos ou malformações	Não

Conduto Auditivo

Eritema	Não
Cerúmen	Não
Corpos estranhos	Não
Otorragia	Não
Secreções	Não

Membrana Timpânica

Normal	Sim
Perfuração	Não
Eritema	Não

Conclusão

Resultado : Normal

Data de emissão : 19 maio 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :3a865b652e72e4bb20a2693f8ce65b7d
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>