



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 38424652000126 Fantasia : PROENCA E VEIGA ENGENHARIA E TERCEIRIZACAO
Razão Social : PROENCA TERCEIRIZACOES LTDA
Endereço : AVENIDA GOVERNADOR JOSE N.º 216 Complemento : SALA H
FRAGELLI
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78065345

Funcionário

Nome : Diorges Paulo Silva Alves Setor: ENTREGA
CPF : 06803382176 Cargo: MOTORISTA
RG : / Nascimento: 10/11/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 20 de maio de 2026


Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura : B48C54DA0863ABDD7470EE1F039E715B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :068.033.821-76	Paciente :Diorges Paulo Silva Alves	RG :/
CNPJ :38.424.652/0001-26	Razão :PROENCA TERCEIRIZACOES LTDA	
Nascimento :10/11/1997	Idade : 28 anos	
Motivo :Demissional	Setor :ENTREGA	
Reposuo :14h	Função :MOTORISTA	
Data do Exame : 20/05/2026		

Orelha Direita

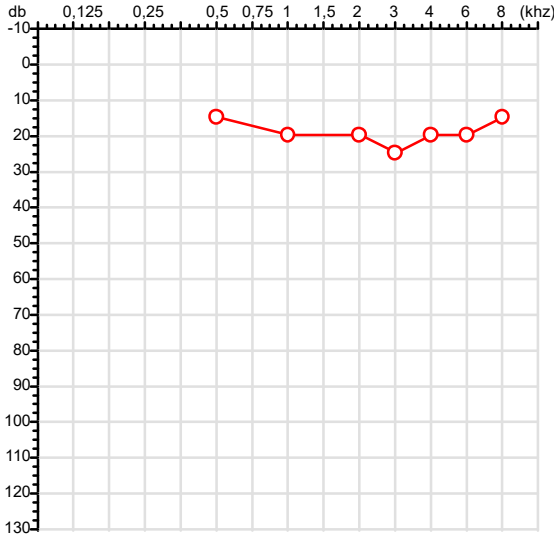

Audiometria

Orelha Esquerda

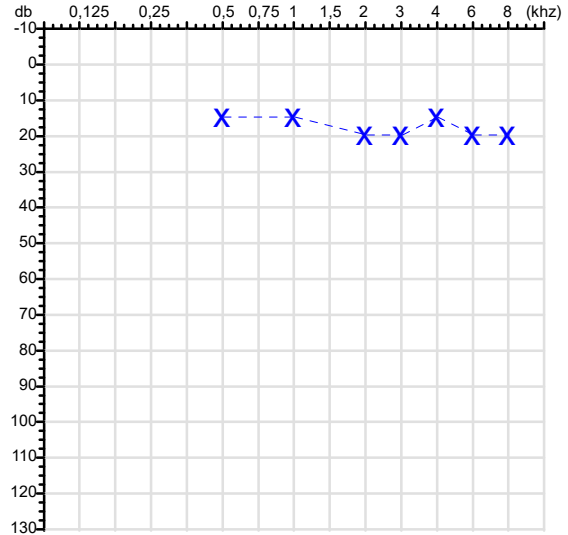

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	20	20	25	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	15	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	20	20	18	25	20	20	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	15	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabriella Nicoly C. Serra
 Médica
 CRM-MT 17341

Dra. Gabriella Nicoly Carvalho Serra
 CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :FD10D99A3FD3A56FF90453973FFB1AF2
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Diorges Paulo Silva Alves
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
 Última Aferição :12/08/2025



Nome: DIORGES PAULO SILVA ALVES
Médico: HISMET
Data: 20/05/2026
Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Data Nasc.: 10/11/1997
CRM: 175069-MT
Protocolo: 1074469
Senha: 688811

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

- Textura óssea normal.
- Corpos vertebrais íntegros e alinhados.
- Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe



Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT
1/1