
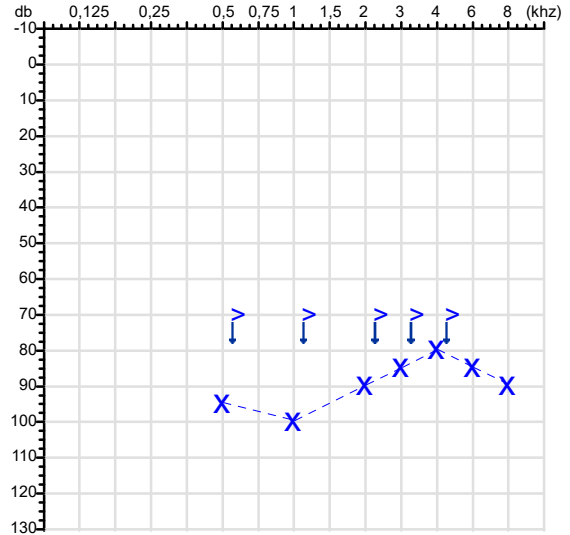


CPF :732.628.201-30	Paciente :WUDSON FERNANDO DE SOUSA E SILVA	RG :15867137/SSP MT
Nascimento :09/10/1987	Idade : 38 anos	
Motivo :Complementar	Setor :	
Repouso :14h	Função	
Data do Exame : 20/05/2026		

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda

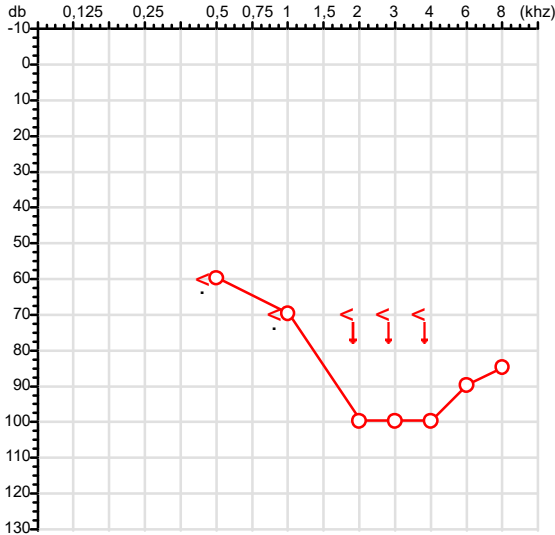

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	60	70	100	100	100	90	85

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	95	100	90	85	80	85	90

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	60	70	AUS	AUS	AUS	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	60	70	100	77	100	100	90	97

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	95	100	90	95	85	80	85	83

Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau severo com configuração descendente em rampa

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :E3EAC89B09623B196406CE96BDFF5823
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wudson Fernando de Sousa E Silva
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025