
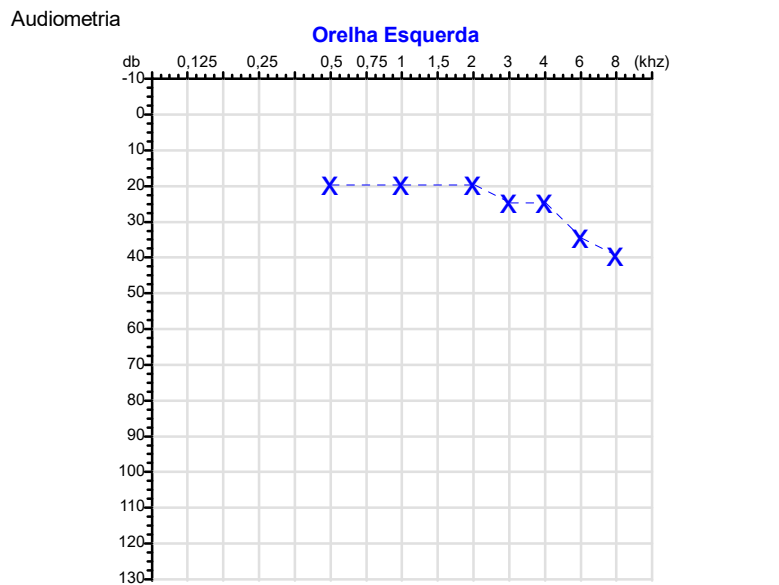


CPF :029.235.081-30 Paciente :MARCOS PEREIRA SANTANA RIBAS RG :/
 CNPJ :82.171.265/0001-17 Razão :SORT LOGISTICA LTDA
 Nascimento :23/10/1981 Idade : 44 anos
 Motivo :Admissional Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :MOTORISTA AUTONOMO
 Data do Exame : 20/05/2026

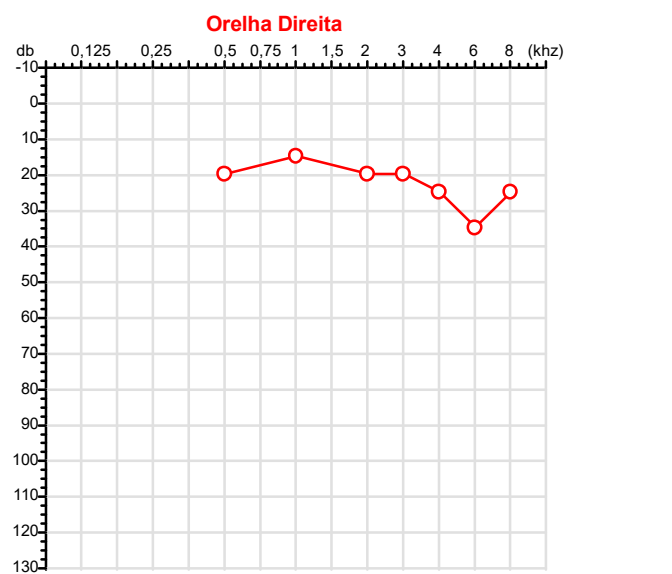

Aérea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	25

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	40

Ossea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OD
 Alteração auditiva com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE
 Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :6A96BE6189F29C7337C932BD69177E30
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcos Pereira Santana Ribas
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025